

ALAXALA ギガビットルータ AX7800R・AX7700R

クイックスタートガイド

マニュアルはよく読み、保管してください。

- ・製品を使用する前に安全上の説明を読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルはいつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

Alaxala

<対象製品>

このマニュアルは、AX7702R-AC、AX7804R-AC、AX7804R-DC、AX7808R-AC、AX7808R-DC、AX7816R-AC、AX7816R-DC の 7 モデルの内容について記載しています。

<輸出時の注意>

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明の場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

<商標一覧>

- ・ Ethernet は米国 Xerox Corp. の商品名称です。
- ・ イーサネットは、富士ゼロックス(株) の商品名称です。
- ・ Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本製品はルーティング制御を実現するソフトウェア GateD を含んでいます。

©1995, 1996, 1997, 1998 The Regents of the University of Michigan All rights reserved.

Gate Daemon was originated and developed through release 3.0 by Cornell University and its collaborators.

<ご注意>

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

<電波障害について>

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

<高調波規制について>

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

適合装置 : AX-6543-R40ES (AX7702R-AC)
AX-6544-R80EM (AX7804R-AC)
AX-6544-R160EM (AX7808R-AC)
AX-6544-R320ESB (AX7816R-AC)

<発行>

2005 年 2 月 (第 1 版) QSGAX78R00-00 (廃版)
2005 年 9 月 (第 2 版) QSGAX78R00-10 (廃版)
2005 年 12 月 (第 3 版) QSGAX78R00-20 (廃版)
2006 年 6 月 (第 4 版) QSGAX78R00-30 (廃版)
2007 年 11 月 (第 5 版) QSGAX78R00-40

<著作権>

Copyright (C) 2005, 2007, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

はじめに

このたびは、AlaxalA ギガビットルータ AX7700R シリーズ、AX7800R シリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。このマニュアルは、AX7702R-AC、AX7804R-AC、AX7804R-DC、AX7808R-AC、AX7808R-DC、AX7816R-AC、AX7816R-DC の 7 モデルについて、装置に電源ケーブルやメモリカードを取り付け、基本的なコマンドを入力して通信できるようにするまでの簡易的な手順について説明しています。

また、本装置を安定してお使いいただくために、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのマニュアルのご利用方法についても記載しています。

<本ガイドの流れ>

機器をセットアップするには、以下の流れで本ガイドを参照してください。

安全にお取り扱いいただくために

- ▼ 本装置を安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
- ▼ 本装置をお使いになる前に必ずお読みください。

1 章 準備

- ▼ 本装置をお使いいただくために必要なものを準備します。また、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのマニュアル体系や、本ガイドの位置づけ、マニュアルの参照方法について説明しています。

2 章 機器の設置

- ▼ 装置の外観や、機器を開梱してから電源の投入を行うまでの手順について説明しています。

3 章 構成定義情報の設定

- ▼ 初期導入時に、セットアップ端末から本装置に基本的な構成定義情報を設定する場合の操作方法について説明しています。

4 章 運用状態の確認

装置の運用状態を確認する手順について説明します。

5 章 トラブルシュート

本ガイドの操作を行う上で起きるトラブルの対処方法について説明しています。また、本ガイド以外の操作で発生するトラブルの対処を行う場合に参照するマニュアルについても説明しています。必要に応じてお読みください。

6 章 付録

構成定義情報の編集方法や、構成定義情報ファイルの削除方法について説明しています。また、運用端末の操作を行う上で知っておくと便利な機能について説明しています。必要に応じてお読みください。

<対象読者>

このマニュアルは、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズの設置や取り扱いを担当する技術者を対象としています。そのため、電気回路や配線およびネットワークに関する知識を持っていることを前提としています。

目次

| | |
|---|-----|
| はじめに | 3 |
| 安全にお取り扱いいただくために | 7 |
| 1章 準備 | 21 |
| 1.1 AX7700R シリーズ, AX7800R シリーズのマニュアル体系 | 22 |
| 1.2 同梱品の確認 | 23 |
| 1.3 必要なものをそろえる | 24 |
| 2章 機器の設置 | 27 |
| 2.1 機器を設置する | 28 |
| 2.2 その他の作業 | 54 |
| 3章 構成定義情報の設定 | 55 |
| 3.1 操作に入る前に | 56 |
| 3.2 構成例 | 57 |
| 3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定 | 58 |
| 3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定 | 71 |
| 4章 運用状態の確認 | 83 |
| 4.1 運用状態の確認 | 84 |
| 4.2 経路情報の確認 | 88 |
| 5章 トラブルシュート | 91 |
| 5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシュート | 92 |
| 5.2 さらに詳しいトラブルシュート | 94 |
| 6章 付録 | 95 |
| 6.1 便利な機能 | 96 |
| 6.2 ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T をお使いになる場合は | 99 |
| 6.3 構成定義情報の編集 | 101 |
| 6.4 構成定義情報ファイルの削除 | 106 |
| 6.5 本装置の操作の詳細について | 107 |

安全にお取り扱いいただくために

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズを正しく安全にお取り扱いいただくために

このマニュアルには、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズを安全にお使いいただくための注意点を記載しています。ご使用になる前に本書を最後までお読みください。

このマニュアルは、すぐ利用できるよう、お読みになった後は必ず取り出しやすいところに保管してください。装置や本書に表示されている注意事項は必ず守ってください。これを怠ると、人身上の傷害や装置の破損を引き起こすおそれがあります。

表示について

このマニュアルおよび装置への表示では、装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、装置の損傷または周囲の財物の損害を引き起こす可能性があります。

NOTE

この表示は、人身の安全や装置の損傷に関係しない補足説明であることを示しています。

操作や動作は

本書および AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書に記載されている以外の操作や動作は行なわないでください。装置について何か問題が発生した場合は、以下の操作を行なったあと、保守員をお呼びください。

- ・ AC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜く。
- ・ DC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、電源設備のブレーカを OFF にする。

自分自身でもご注意を

装置や本書に表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

警告

万一、異常が発生したときはすぐに装置の電源を切ってください。

万一、煙がでている、変なおいがするなどの異常が発生した場合や、装置の内部に異物や水などが入った場合は、以下の方法で装置の電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。


- ・ AC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- ・ DC 電源機構を搭載している装置では、端子接続のため、装置の電源を切り、電源設備のブレーカを OFF にしてください。

不安定な場所に置かないでください。

装置を卓上に設置する場合、装置の荷重に十分に耐えられる作業机などの上に水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置いた場合、落ちたり倒れたりして重傷を負うおそれがあります。


装置のカバーを外さないでください。

装置のカバーを外さないでください。感電の原因となります。

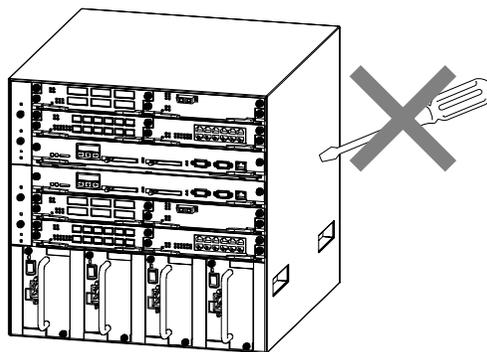

異物を入れないでください。

装置の入排気孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

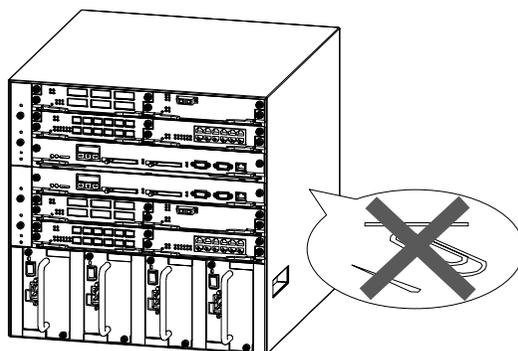

警告

基本制御機構のスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ピン、クリップなど、中に入って取り出せなくなるようなものは使用しないでください。

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ピン、クリップなど、中に入って取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

改造しないでください。

装置を改造しないでください。火災・感電の原因となります。


衝撃を与えないでください。

万一、装置を落としたり部品を破損した場合は、以下の操作を行なったあと、保守員をお呼びください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- ・ AC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜く。
- ・ DC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、電源設備のブレーカを OFF にする。

装置の上に物を置かないでください。

装置の上に虫ピン、クリップなどの金属物や花びん、植木鉢など水の入った容器を置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。

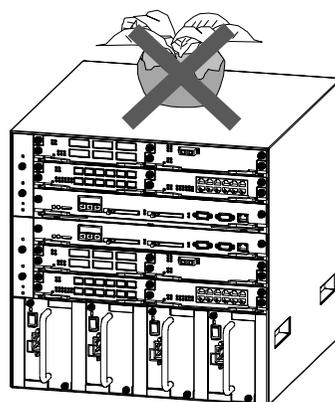

表示以外の電源で使用しないでください。

表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

警告


分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。

分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと、異常時にブレーカが動作せず、火災の原因となることがあります。

接地を取ってください。

AX7702R-AC, AX7804R-AC, AX7808R-AC では、機器 1 台当り最大 3.5mA, AX7816R-AC では機器 1 台当り最大 6mA の漏れ電流が流れます。AC 電源に接続する場合には、必ず接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電氣的雑音により、障害発生の原因となります。

AX7816R-AC では、大きな値の漏れ電流が流れます。そのため、AX7816R-AC には以下のラベルを貼り付けています。



DC 電源に接続する場合には、必ず接地端子を接続してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電氣的雑音により、障害発生の原因となります。

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子接続を行いません。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。

DC 電源ケーブルの 0V 端子および-48V 端子には絶縁カバーを取り付けてください。

DC 電源ケーブルを使用する場合、0V 端子および-48V 端子には絶縁カバーを取り付けてください。絶縁カバーを取り付けずに使用すると、感電の原因となります。


DC 電源を使用する場合、端子盤のカバーを取り外したままにしないでください。

DC 電源を使用する場合、電源ケーブルを取り付けた後は必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

警告

電圧測定端子に異物を入れないでください。

AX7702R-AC, AX7804R-DC, AX7808R-DC, AX7816R-AC, AX7816R-DC の電源機構には電圧測定用の端子を設けています。電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

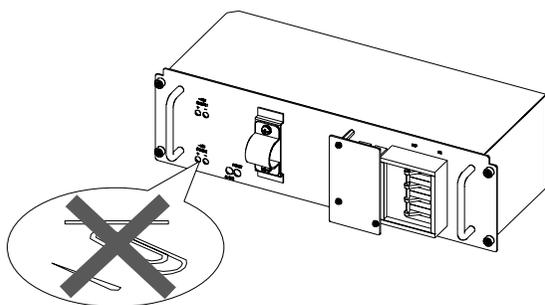

教育を受けた技術者または保守員以外の方は電圧測定を行なわないでください。

AX7702R-AC, AX7804R-DC, AX7808R-DC, AX7816R-AC, AX7816R-DC の電源機構には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。


AX7702R-AC 本体の設置および運搬作業は、2人以上で行なってください。

AX7702R-AC本体の質量は表1の通りです。設置および運搬作業は、表1に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

表1 AX7702R-ACの質量

| モデル | 質量 | 作業人数 |
|------------|---------|------|
| AX7702R-AC | 最大 31kg | 2人以上 |

AX7702R-ACには、以下のラベルを貼り付けています。



AX7702R-AC


AX7804R-AC, AX7804R-DC 本体の設置および運搬作業は、3人以上で行なってください。

AX7804R-AC, AX7804R-DC 本体の質量は表2の通りです。設置および運搬作業は、表2に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。


表2 AX7804R-AC, AX7804R-DCの質量

| モデル | 質量 | 作業人数 |
|------------|---------|------|
| AX7804R-AC | 最大 50kg | 3人以上 |
| AX7804R-DC | 最大 40kg | |

AX7804R-AC, AX7804R-DC 本体には、以下のラベルを貼り付けています。



AX7804R-AC



AX7804R-DC

⚠ 警告

AX7808R-AC ,AX7808R-DC ,AX7816R-AC ,
AX7816R-DC 本体の設置および運搬作業は
訓練を受けた方または専門の運送業者の方
が行なってください。


AX7808R-AC , AX7808R-DC , AX7816R-AC ,
AX7816R-DC 本体の質量は表 3 の通りです。設置お
よび運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送
業者の方が行なってください。上記以外の方が作業
を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負
うおそれがあります。

なお、設置および運搬作業には、ハンドリフトなど
のハンドリング装置を使用してください。ハンドリ
ング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒な
どにより、重傷を負うおそれがあります。


表 3 AX7808R-AC , AX7808R-DC , AX7816R-AC ,
AX7816R-DC の質量

| モデル | 質量 |
|------------|----------|
| AX7808R-AC | 最大 80kg |
| AX7808R-DC | 最大 70kg |
| AX7816R-AC | 最大 140kg |
| AX7816R-DC | 最大 130kg |


AX7808R-AC , AX7808R-DC , AX7816R-AC ,
AX7816R-DC 本体には、それぞれ以下のラベルを貼
り付けしています。




AX7808R-AC



AX7808R-DC



AX7816R-AC



AX7816R-DC

増設および交換作業は教育を受けた技術者
または保守員が行なってください。

オプション機構の増設 , 交換作業は教育を受けた技
術者または保守員が行なってください。

電源機構の増設および交換では電源ケーブルの取
り付け , 取り外しを行ないます。上記以外の方が作
業を行なって誤った取り扱いをすると、火災・感
電・装置故障の原因となります。

また、その他のオプション機構の場合も誤った取り
扱いをすると、けが・装置故障の原因となります。

⚠ 警告

電源ケーブルを大切にしてください。

電源ケーブルの上に重いものを乗せたり、引っ張ったり、折り曲げたり、加工したりしないでください。電源ケーブルが傷ついて、火災・感電の原因となります。ケーブルの上を敷きものなどでおおうことにより、それに気づかないで重い物を乗せてしまうことがあります。

電源ケーブルは付属または指定のものを使用してください。上記以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本製品以外で使用しないでください。本製品以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。

電源ケーブルが傷んだら（芯線の露出、断線など）保守員に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグはほこりが付着していない事を確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。


タコ足配線はしないでください。

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。タコ足配線は、火災の原因となるとともに、電力使用量がオーバーしてブレーカが落ち、ほかの機器にも影響をおよぼします。

電源を切断する場合は、本装置のすべての電源スイッチまたはブレーカを OFF にしてください。

本装置には複数の入力電源が供給されています。電源を切断する場合は、本装置のすべての電源スイッチ（AC 電源機構を搭載している装置）またはブレーカ（DC 電源機構を搭載している装置）を OFF にしてください。

装置には以下のラベルを貼付しています。

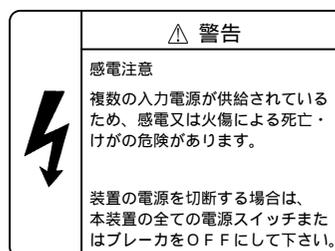

電源機構の増設および交換を行なう場合は電源ケーブルを取り外してください。

電源機構の増設、交換を行なう場合は、交換する電源機構から電源ケーブルを取り外してください。電源ケーブルを接続していると、電源スイッチを OFF にしていても一部の回路に通電しています。そのため、電源ケーブルを取り付けたまま電源機構の増設、交換を行なうと、火災・感電の原因となります。増設、交換する電源機構から必ず電源ケーブルを抜いて行ってください。

⚠注意


ラックに取り付ける場合はガイドレールを使用してください。

本装置のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。ガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体（オプション機構最大搭載時）の荷重を支えることのできるものを使用してください。


入排気孔をふさがないでください。

装置の入排気孔をふさがないでください。入排気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。入排気孔から 70mm 以上スペースを空けてください。

なお、電源機構を前面に搭載する装置（AX7804R-AC、AX7808R-AC）の入排気孔は装置の前後左右に、電源機構を背面に搭載する装置（AX7702R-AC、AX7804R-DC、AX7808R-DC、AX7816R-AC、AX7816R-DC）の入排気孔は装置の左右にあります。

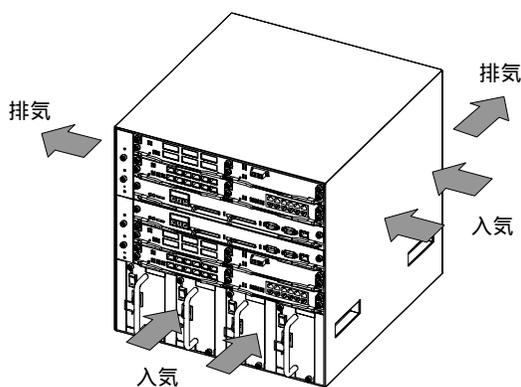

電源機構を前面に搭載する装置

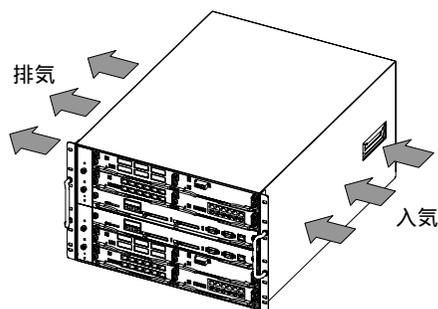

電源機構を背面に搭載する装置

髪の毛や物を装置の入排気孔に近づけないでください。

装置には冷却用のファンを搭載しています。入排気孔の近くに物を近づけないでください。内部の温度上昇により、故障の原因となるおそれがあります。また、入排気孔の近くに髪の毛や物を近づけないでください。巻き込まれてけがの原因となることがあります。

移動させる場合は、電源機構の取っ手を持たないでください。

移動させる場合は、電源機構の取っ手を持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。

移動させる場合はケーブルを取り外してください。

移動させる場合は必ず装置の電源を切り、すべてのケーブル類を装置から外してから行なってください。装置やケーブルが変形したり、傷ついたりして、火災・感電の原因となることがあります。

⚠️ 注意

オプション機構を落とさないでください。

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのオプション機構の質量は以下の通りです。

落とさないように取り扱ってください。落とすとけがの原因となることがあります。

表 4 オプション機構の質量

| 種類 | 質量 |
|--|-------|
| AX7702R-AC の電源機構 | 3.5kg |
| AX7804R-AC ,AX7808R-AC の電源機構 | 5kg |
| AX7816R-AC の電源機構 | 10kg |
| AX7804R-DC の電源機構 | 4kg |
| AX7808R-DC ,AX7816R-DC の電源機構 | 8kg |
| 基本制御機構 | 4kg |
| パケットルーティング機構（ネットワークインタフェース機構を搭載している場合） | 5kg |
| PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構 | 6kg |


AX7816R-AC の電源機構および AX7808R-DC , AX7816R-DC の電源機構の取り外し時は、取っ手をしっかり持って支えてください。不用意に引き出すと、落下してけがの原因となることがあります。AX7816R-AC の電源機構および AX7808R-DC , AX7816R-DC の電源機構には以下のラベルを貼り付けています。



電源ケーブルを粗雑に扱わないでください。

電源ケーブルを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。


電源ケーブルをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源ケーブルのプラグ部分を持って行なってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因となります。

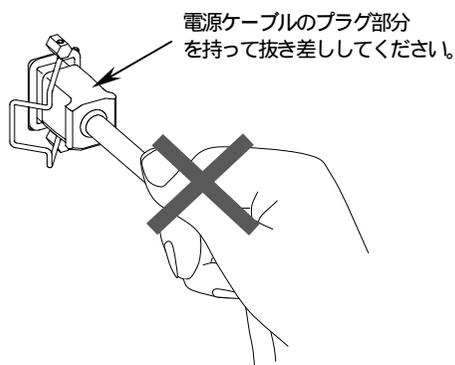

レーザー光に注意してください。

下記の表示があるネットワークインタフェース機構ではレーザー光を使用しています。（レーザー光は無色透明で目には見えません。）

光送受信部を直接のぞかないでください。

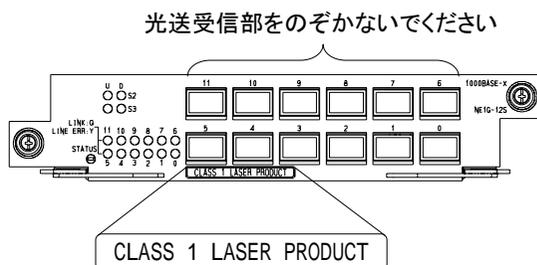


⚠️ 注意

ネットワークインタフェース機構
RB2-10G4RX を取り外すときには高温に注意してください。

ネットワークインタフェース機構RB2-10G4RXの動作中の表面温度は、最高65°Cになります。

高温注意
(動作中は上面、下面ともに高温になっています。)

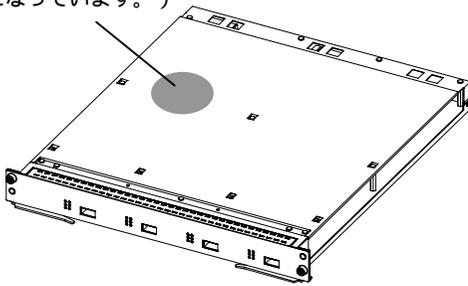


装置の電源を入れたままでRB2-10G4RXを取り外す場合は、RB2-10G4RXを閉塞してから5分後に取り外してください。

装置の電源を切断してからRB2-10G4RXを取り外す場合は、電源を切断してから30分後に取り外してください。

上記の手順に従わないと、火傷の原因となります。なお、ネットワークインタフェース機構RB2-10G4RXには以下のラベルを貼り付けています。

⚠️ 高温注意 ユニット上下の板金が高温になっている場合があります。保守作業を行う時は、サービスマニュアルを見てください。

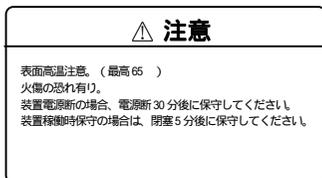

装置を積み重ねないでください。

装置を積み重ねないでください。装置を破損するおそれがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところに置かないでください。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

低温から高温の場所など温度差が大きい場所へ移動させた場合、表面や内部で結露することがあり、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。そのままその場所で数時間放置してから使用してください。

乗ったり、よりかかったり、物を置いたりしないでください。

装置に乗ったり、よりかかったり、物を置いたりしないでください。装置を破損するおそれがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

装置の内部に手を触れないでください

装置内部に不用意に手を入れないでください。機構部等でけがの原因となることがあります。

リチウム電池

この装置にはリアルタイムクロック用にリチウム電池を搭載しています。取り扱いを誤ると発熱・破裂・発火などでけがをしたり、火災の原因となります。装置から取り外したり、分解、100 以上の加熱、焼却、水に濡らすなどの取扱いはしないでください。

清掃について

装置および装置周辺のほこりは、定期的に清掃してください。装置停止の原因となるだけでなく火災・感電の原因となることがあります。


注意

電源設備は、突入電流による電圧低下が起きないように考慮してください。

本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起きると、本装置だけでなく、同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。

高温になるところに置かないでください。

直射日光が当たる場所やストーブのような熱器具の近くに置くと、部品に悪い影響を与えますので注意してください。

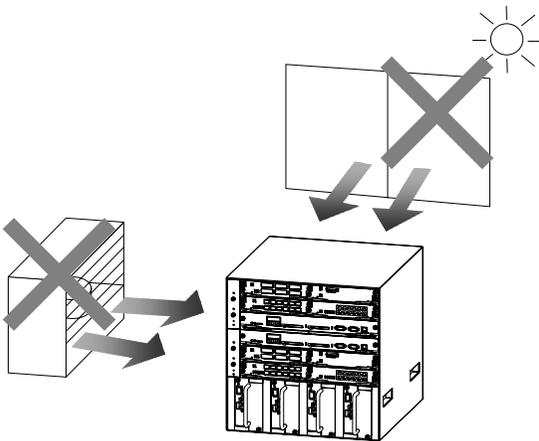

テレビやラジオを近づけないでください。

テレビやラジオなどを隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。テレビやラジオに雑音が入った場合は次のようにしてください。

- ・ テレビやラジオからできるだけ離す。
- ・ テレビやラジオのアンテナの向きを変える。
- ・ コンセントを別々にする。

硫化水素の発生するところや、塩分の多いところに置かないでください。

温泉地など、硫化水素の発生するところや、海岸などの塩分の多いところでお使いになると本装置の寿命が短くなるおそれがあります。

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、電源スイッチを OFF にしてください。

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチを OFF にしてください。

トランシーバにラベルなどを貼り付けたりしないでください。

トランシーバには、メーカーおよび弊社の標準品であることを示すラベルを貼り付けています。ただし、このラベルを貼り付けているのは、トランシーバの放熱や、ケージからの抜けを防止する機構の妨げにならない部分です。放熱や抜け防止機構の妨げになるところにラベルなどを貼り付けると、トランシーバが故障したり、ネットワークインタフェース機構を破損したりするおそれがあります。

ACC LED 点灯中はメモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。

基本制御機構 (BCU) の ACC LED 点灯中はメモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切断しないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。また、一部のコマンドは、コマンド入力後メモリカードへのアクセスが終了するまでにしばらく時間がかかります。アクセスが終了したことを確認の上、メモリカードの取り外しや電源の切断を行なってください。

注意

BCU LED 緑点滅中は装置の電源を切断しないでください。

以下のような場合は、BCU LED が緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切断しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- ・ 開梱後、(メモリカードが取り付けられている状態で) 初めて電源の投入を行なう場合
- ・ ソフトウェアのアップデート中

装置の電源を入れたままでファンユニットを交換する場合、制限時間を守ってください。


装置の電源を入れたままでファンユニットを交換する場合、ファンユニットを取り外してから取り付けるまでを1分以内で行なってください。上記の時間を超えると、装置内部の温度上昇により、他の機構にも影響をおよぼすことがあります。

装置およびオプション機構の持ち運び、梱包などを行なう場合は、静電気防止用のリストストラップを使用してください。

静電気防止用リストストラップを使用してください。静電気防止用リストストラップを使用しないで取り扱った場合、静電気により機器を損傷することがあります。

パケットルーティング機構の取り扱いに注意してください。

パケットルーティング機構の取り付け、取り外しを行なう場合は、下記のラベルが貼り付けられている部分を持たないでください。外枠が変形するおそれがあります。外枠が変形した状態でネットワークインタフェース機構を取り付けると、ネットワークインタフェース機構を破損するおそれがあります。

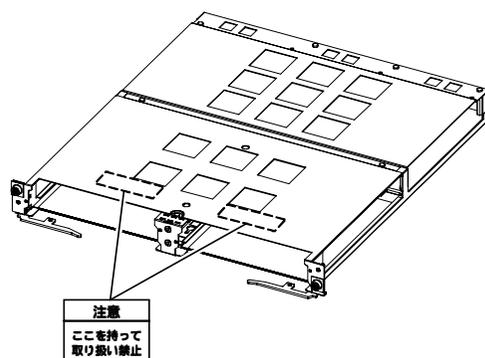

基本制御機構、パケットルーティング機構の上に物を置かないでください。

基本制御機構、パケットルーティング機構の上に物を置かないでください。外枠が変形するおそれがあります。

基本制御機構、パケットルーティング機構には以下のラベルを貼り付けています。




注意

オプション機構を取り付けるときには注意してください。

オプション機構を取り付けるときには、以下の手順にしたがってください。以下の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

- 1 レバーを図のように開く。

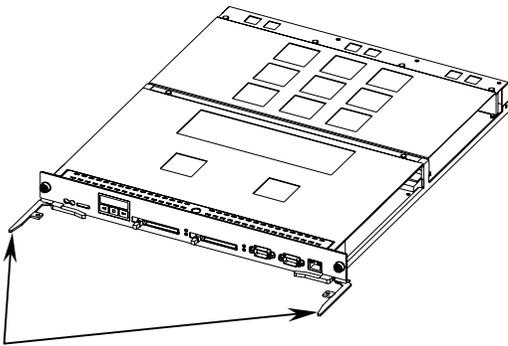

レバー

- 2 レバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込む。
- 3 レバーを使用して奥まで挿入する。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと（1秒以上）動かす。

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、ブランクパネルを取り付けてください。

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

オプション機構の持ち運び、梱包の際は取り扱いに注意してください。

ネットワークインタフェース機構、基本制御機構、パケットルーティング機構、メモリ、メモリカード、および電源機構などのオプション機構の持ち運び、梱包の際は、搭載部品やはんだ面には手をふれないでください。また、保管する場合は静電防止袋の中に入れてください。

お手入れのときは

装置外装の汚れは、乾いたきれいな布、あるいは、布に水か中性洗剤を含ませてかたく絞ったもので、汚れた部分を拭いてください。ベンジンやシンナーなどの揮発性の有機溶剤や薬品、化学ぞうきん、殺虫剤は、変形・変色および故障の原因となることがあるので使用しないでください。

注意

長時間ご使用にならないとき

長期間の休みや旅行などで長時間装置をご使用にならないときは、安全のため必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。DC電源を使用している場合には、電源設備側のブレーカをOFF にしてください。

この装置の廃棄について

この装置には、使用終了時に特別な処理および廃棄を必要とするリチウム電池、銅、鉛、錫が使われている回路ボード、ケーブルおよびコネクタなどが含まれています。この装置を廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従い廃棄するか、地域の廃棄物処理施設にお問い合わせください。

準備

1

この章では、本装置をお使いいただくために必要なものを準備します。また、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのマニュアル体系や、本ガイドの位置づけ、マニュアルの参照方法について説明します。

- 1.1 AX7700R シリーズ，AX7800R シリーズのマニュアル体系
- 1.2 同梱品の確認
- 1.3 必要なものをそろえる

1.1 AX7700R シリーズ, AX7800R シリーズのマニュアル体系

本ガイドでは、本装置を開梱してから基本的なコマンドの入力までを本ガイドのみで操作できるよう説明します。本ガイドで説明するのは最低限必要な情報だけです。AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズの豊富な機能を活用していただくには、下記マニュアルを参照してください。

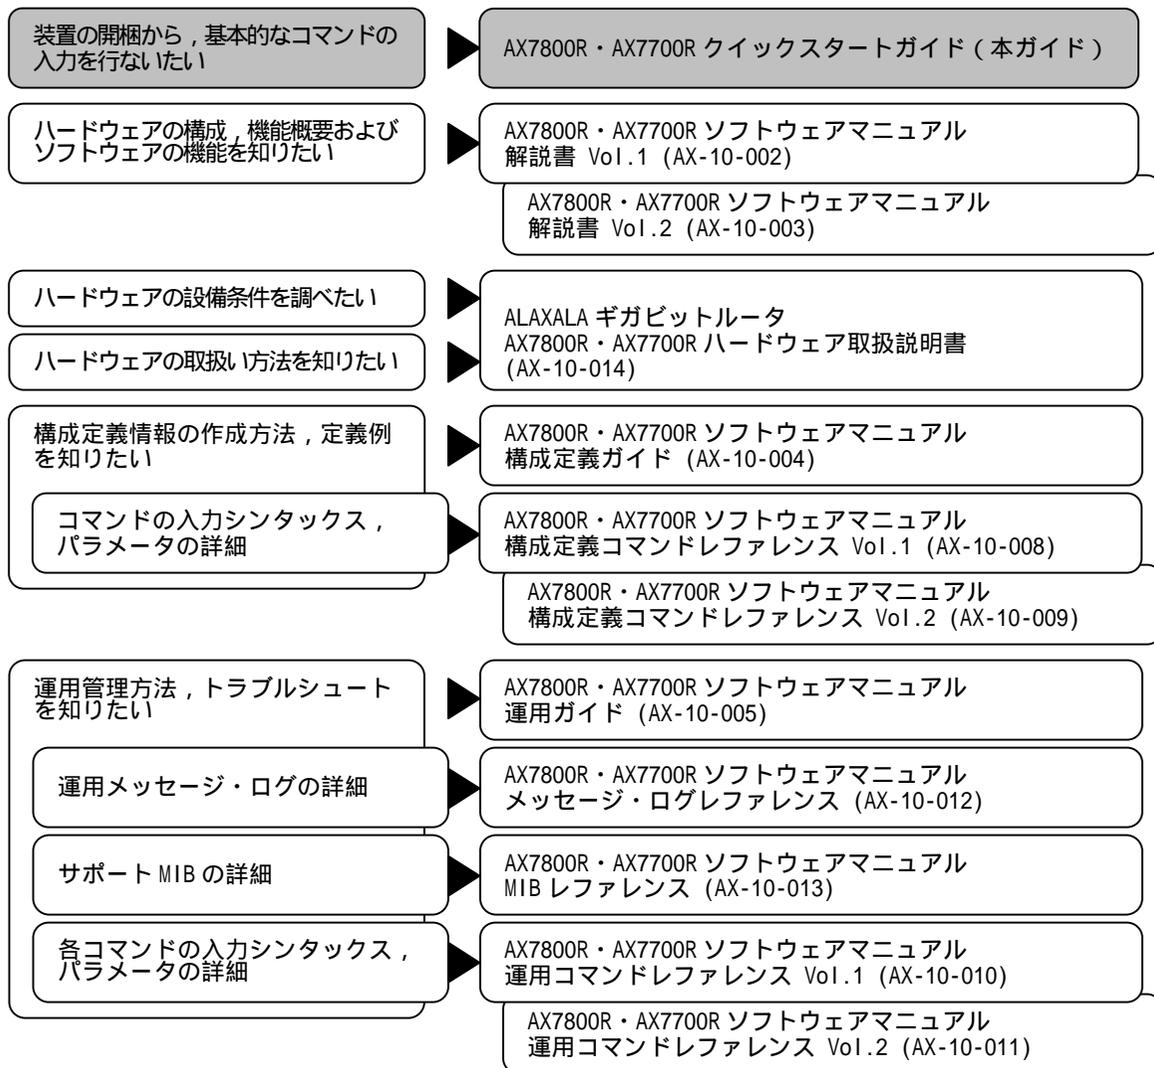


図 1-1 AX7700R シリーズ, AX7800R シリーズのマニュアル読書手順

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのマニュアルは以下の方法で参照することができます。

ハードウェア取扱説明書およびクイックスタートガイド

本装置には、AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書およびクイックスタートガイド（本ガイド）が添付されています。この2つのマニュアルは、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書・クイックスタートガイド」のCD-ROM にインストールされています。

最新のAX7800R・AX7700Rハードウェア取扱説明書は、World Wide Webの下記URLからご参照できます。

<http://www.alaxala.com/jp/>

ソフトウェアマニュアル

AX7800R・AX7700Rソフトウェアマニュアルについては、下記のホームページから参照してください。

<http://www.alaxala.com/jp/>

1.2 同梱品の確認

「同梱品チェックリスト」を使い、すべての付属品がそろっていることを確認します。

1.3 必要なものをそろえる

セットアップには、本体および付属品の他に、以下の機器をご用意ください。

セットアップ端末

以下の機能をサポートするパーソナルコンピュータ、またはワークステーションをご用意ください。

表 1-1 セットアップ端末の仕様

| 項目 | 仕様 | |
|-----------|--|--|
| 通信ポート | RS-232C | |
| 通信ソフト | <ul style="list-style-type: none"> ・ Tera Term Pro (Version 2.3) または下記「通信設定」を満たした通信ソフト ・ その他の日本語対応(文字コード:シフトJIS)の通信ソフト(注1) | |
| 通信設定 | 通信手順 | ZMODEM 手順 |
| | 通信パラメータ | 8ビット, 1ストップビット, パリティ無し |
| | 通信速度(注2) | 19200bit/s, 9600bit/s, 4800bit/s, 2400bit/s, 1200bit/s |
| その他機能(注3) | CD-ROM ドライブ | |

(注1) ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定する場合に使用します。

(注2) 工場出荷時、本装置の CONSOLE ポートの通信速度は 9600bit/s に設定しています。

(注3) ソフトウェアをインストールする場合に使用します。

RS-232C クロスケーブル

装置とセットアップ端末の接続にはRS-232C クロスケーブル(両端D-sub9 ピン(メス)付き)が必要です。このケーブルは一般の電気店で購入することができます。

RS-232C クロスケーブルのピン配置を以下に示します。

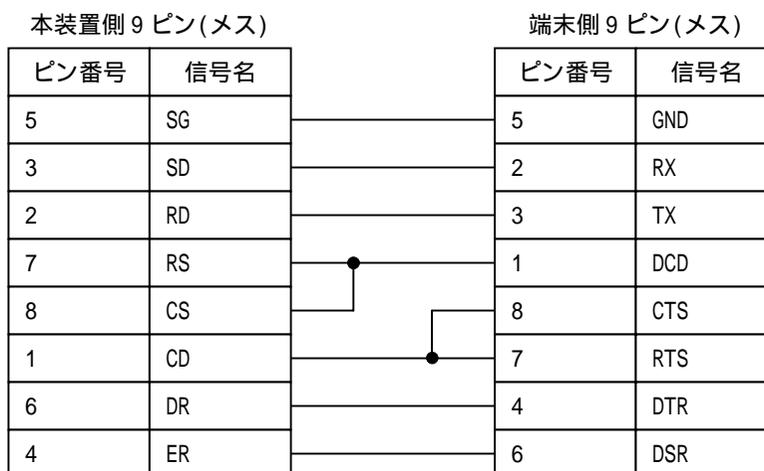


図 1-2 RS-232C クロスケーブルのピン配置

インタフェースケーブル

他の機器との接続にはインタフェースケーブルが必要です。インタフェースケーブルの詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

AC200V 電源ケーブル

AX7702R-AC, AX7804R-AC, AX7808R-AC を AC200V で使用する場合に必要です。

AC200V 電源ケーブルの詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

DC 電源ケーブル

AX7804R-DC, AX7808R-DC, AX7816R-DC の電源機構に取り付けます。

DC 電源ケーブルの詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

機器の設置

2

この章では、装置本体に電源ケーブルやメモリカードなどの機器を取り付け、電源を投入するまでの手順を説明します。

- 2.1 機器を設置する
- 2.2 その他の作業

2. 機器の設置

2.1 機器を設置する

ここでは機器を設置する手順について説明します。機器を設置するには、図に示す番号の順に作業を行います。

AX7702R-AC の設置

設置の手順

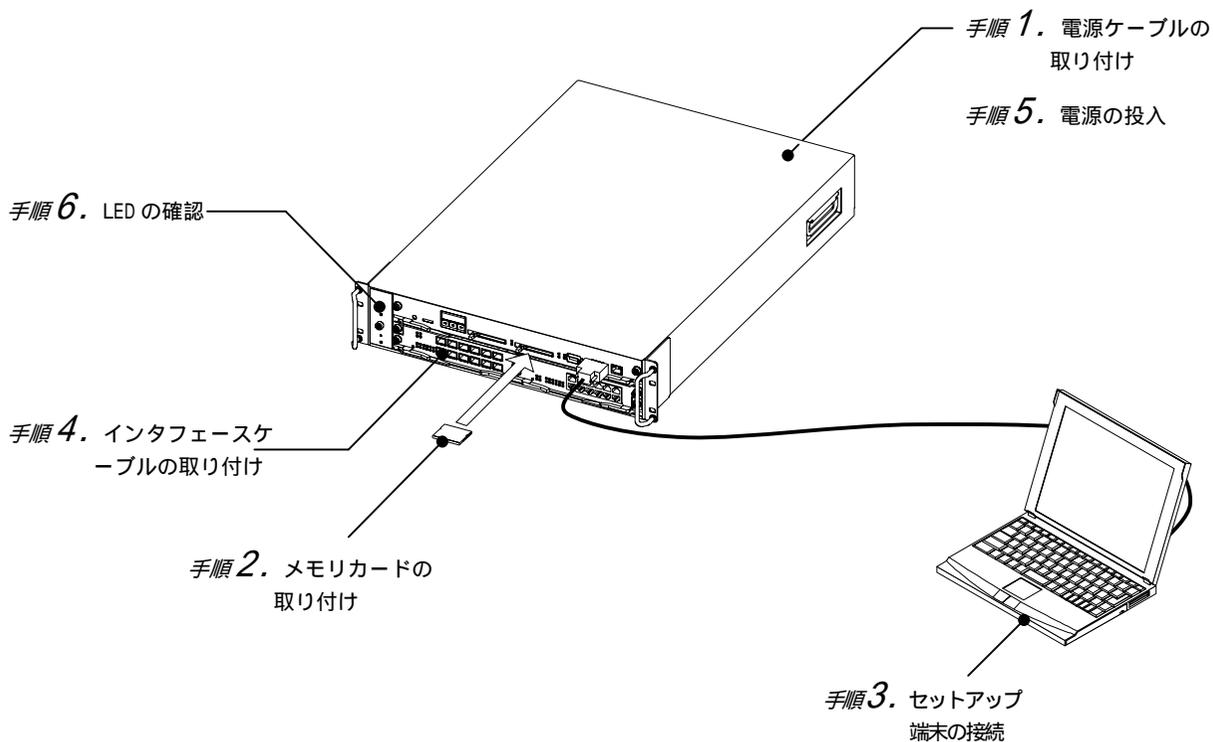


図 2-1 AX7702R-AC の設置

手順 1. 電源ケーブルの取り付け

本装置のすべての電源機構に電源ケーブルを取り付けます。

⚠警告 感電防止のため、接地付きコンセントを使用してください。

⚠警告 本装置を AC100V で使用する場合、電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠警告 本装置を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

NOTE 弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

NOTE 電源ケーブルを取り付ける前に、本装置の電源スイッチがすべて OFF になっていることを確認してください。

手順 2. メモリカードの取り付け

メモリカードスロットにメモリカードを取り付けます。

NOTE メモリカードはメモリカードスロット 0 とメモリカードスロット 1 の両方に取り付けて使用します。ただし、メモリカードを 1 枚しか使用しない場合はメモリカードスロット 0 に取り付けます。

NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX-F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

NOTE メモリカードは弊社の標準品（「記憶カード機構 AX-F6244...」の表示のラベルのあるもの）を使用してください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

手順 3. セットアップ端末の接続

1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。セットアップ端末を接続するには、RS-232C クロスケーブルを使用します。
2. セットアップ端末を起動します。
3. 通信ソフトを起動します。
4. 日本語が表示されるように設定します。

NOTE 通信ソフトの設定については、通信ソフトのマニュアルを参照してください。

2. 機器の設置

手順 4. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順 5. 電源の投入

本装置のすべての電源スイッチを ON にします。本装置の電源スイッチは装置背面にあります。

NOTE 本装置の電源スイッチはすべて ON にしてください。本装置は電源スイッチが1つでも ON になっていれば動作することができます。ただし、電源を冗長化している場合に1つの電源スイッチしか ON になっていないと、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出して、液晶ディスプレイに障害情報を表示します。その場合は、「5章 トラブルシュート」を参照して対処を行なってください。

手順 6. LED の確認

装置正面パネルの BCU0 LED が緑点灯すると、装置が立ち上がったことを表します。

その後、ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

装置が立ち上がるまでの経過については、「2.2 その他の作業」を参照してください。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

NOTE BCU0 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合、装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については、「5章 トラブルシュート」を参照してください。「5章 トラブルシュート」で解決できない障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」および「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

スロット番号

AX7702R-AC の各オプション機構のスロット番号 (BCU 番号, PRU 番号, NIF 番号) は以下ようになります。

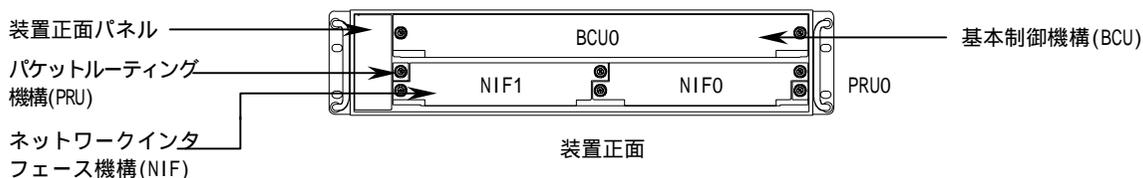


図 2-2 AX7702R-AC のスロット番号

NOTE PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は「NIF0」となります。

NOTE 標準ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また, PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。ネットワークインタフェース機構およびパケットルーティング機構の詳細については, 「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

AX7804R-AC の設置

設置の手順

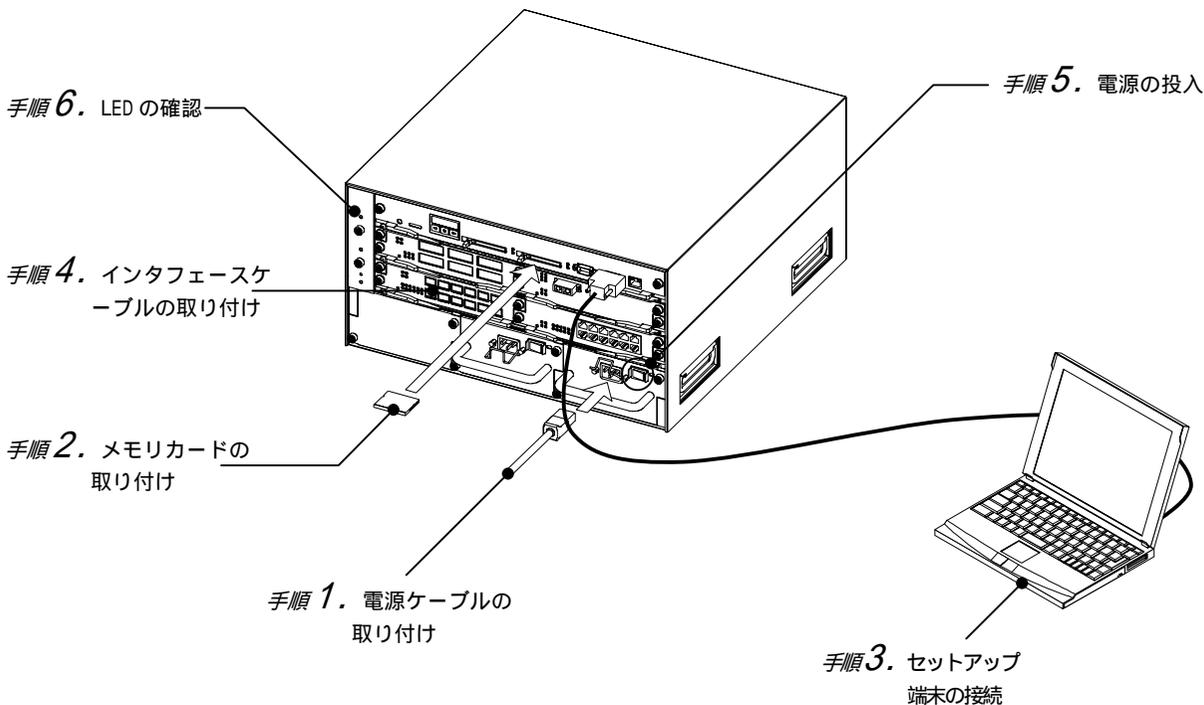


図 2-3 AX7804R-AC の設置

手順 1. 電源ケーブルの取り付け

本装置のすべての電源機構に電源ケーブルを取り付けます。

⚠警告 感電防止のため、接地付きコンセントを使用してください。

⚠警告 本装置を AC100V で使用する場合、電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠警告 本装置を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

NOTE 弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

NOTE 電源ケーブルを取り付ける前に、本装置の電源スイッチがすべて OFF になっていることを確認してください。

手順2. メモリカードの取り付け

メモリカードスロットにメモリカードを取り付けます。

NOTE メモリカードはメモリカードスロット0とメモリカードスロット1の両方に取り付けて使用します。ただし、メモリカードを1枚しか使用しない場合はメモリカードスロット0に取り付けます。

NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX-F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

NOTE メモリカードは弊社の標準品（「記憶カード機構 AX-F6244...」の表示のラベルがあるもの）を使用してください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

手順3. セットアップ端末の接続

1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。セットアップ端末を接続するには、RS-232C クロスケーブルを使用します。
2. セットアップ端末を起動します。
3. 通信ソフトを起動します。
4. 日本語が表示されるように設定します。

NOTE 通信ソフトの設定については、通信ソフトのマニュアルを参照してください。

手順4. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順5. 電源の投入

本装置のすべての電源スイッチをONにします。

NOTE 本装置の電源スイッチは8秒以内にすべてONにしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構（BCU）が電源の異常を検出して、BCU0 LEDが赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、「5章 トラブルシュート」を参照して対処を行なってください。

手順 6 . LED の確認

装置正面パネルの BCU0 LED が緑点灯すると、装置が立ち上がったことを表します。

その後、ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

装置が立ち上がるまでの経過については、「2.2 その他の作業」を参照してください。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

NOTE BCU0 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合、装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については、「5 章 トラブルシュート」を参照してください。「5 章 トラブルシュート」で解決できない障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」および「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログフェアレンス」を参照してください。

スロット番号

AX7804R-AC の各オプション機構のスロット番号 (BCU 番号, PRU 番号, NIF 番号) は以下ようになります。

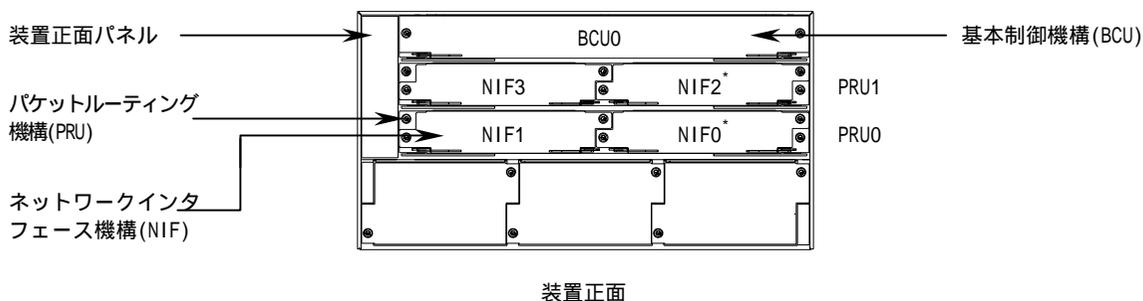


図 2-4 AX7804R-AC のスロット番号

NOTE PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、「*」で示す番号となります。

NOTE 標準ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。ネットワークインタフェース機構およびパケットルーティング機構の詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

AX7804R-DC の設置

設置の手順

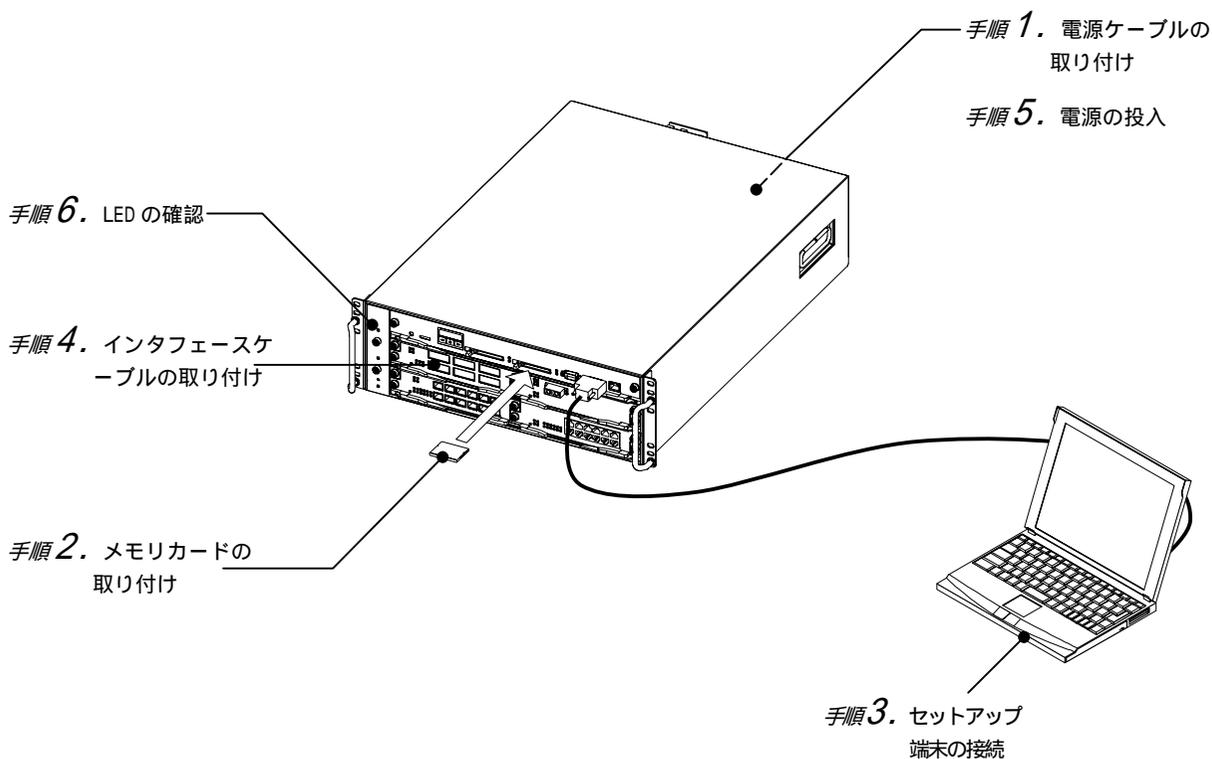


図 2-5 AX7804R-DC の設置

手順 1. 電源ケーブルの取り付け

本装置のすべての電源機構に電源ケーブルを取り付けます。

本装置では DC 電源ケーブルを使用します。DC 電源ケーブルの取り付けについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

2. 機器の設置

手順2. メモリカードの取り付け

メモリカードスロットにメモリカードを取り付けます。

NOTE メモリカードはメモリカードスロット0とメモリカードスロット1の両方に取り付けて使用します。ただし、メモリカードを1枚しか使用しない場合はメモリカードスロット0に取り付けます。

NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX-F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

NOTE メモリカードは弊社の標準品（「記憶カード機構 AX-F6244...」の表示のラベルがあるもの）を使用してください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

手順3. セットアップ端末の接続

1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。セットアップ端末を接続するには、RS-232C クロスケーブルを使用します。
2. セットアップ端末を起動します。
3. 通信ソフトを起動します。
4. 日本語が表示されるように設定します。

NOTE 通信ソフトの設定については、通信ソフトのマニュアルを参照してください。

手順4. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順5. 電源の投入

本装置のすべてのブレーカを ON にします。本装置のブレーカは装置背面にあります。

NOTE 本装置のブレーカはすべて ON にしてください。本装置はブレーカが1つでも ON になっていれば動作することができます。ただし、電源を冗長化している場合に1つのブレーカしか ON になっていないと、基本制御機構（BCU）が電源の異常を検出して、液晶ディスプレイに障害情報を表示します。その場合は、「5章 トラブルシュート」を参照して対処を行ってください。

手順 6. LED の確認

装置正面パネルの BCU0 LED が緑点灯すると、装置が立ち上がったことを表します。

その後、ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

装置が立ち上がるまでの経過については、「2.2 その他の作業」を参照してください。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

NOTE BCU0 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合、装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については、「5 章 トラブルシュート」を参照してください。「5 章 トラブルシュート」で解決できない障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェア マニュアル 運用ガイド」および「AX7800R・AX7700R ソフトウェア マニュアル メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

スロット番号

AX7804R-DC の各オプション機構のスロット番号 (BCU 番号, PRU 番号, NIF 番号) は以下ようになります。

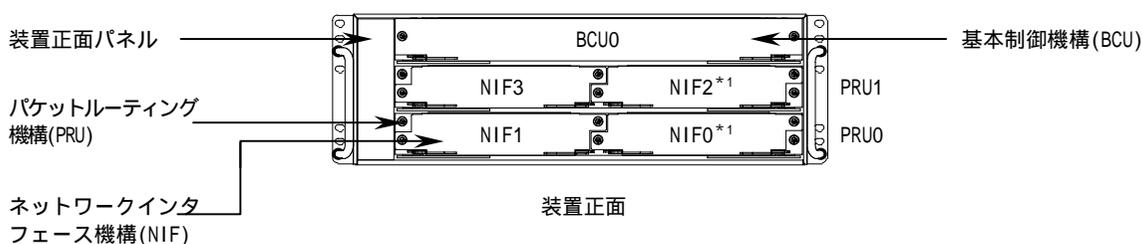


図 2-6 AX7804R-DC のスロット番号

NOTE PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、「*」で示す番号となります。

NOTE 標準ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。ネットワークインタフェース機構およびパケットルーティング機構の詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

AX7808R-AC の設置

設置の手順

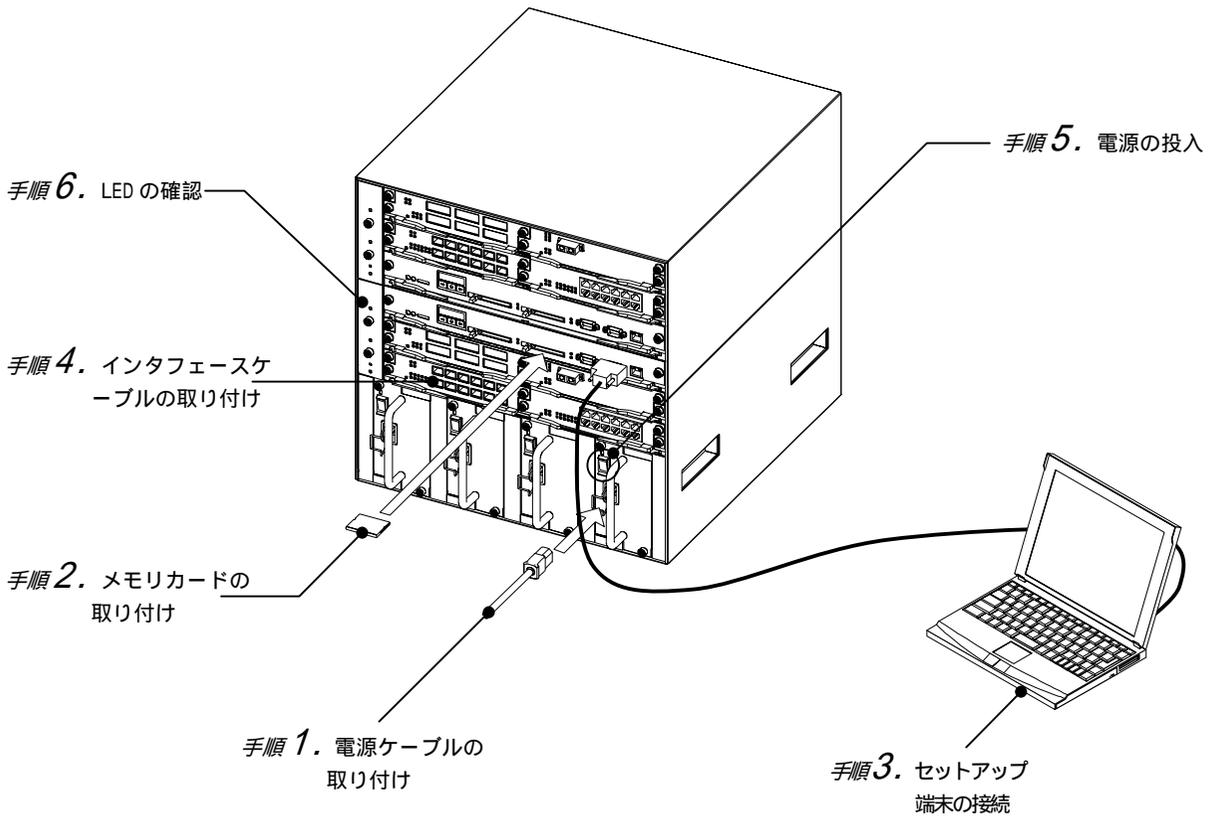


図 2-7 AX7808R-AC の設置

手順 1. 電源ケーブルの取り付け

本装置のすべての電源機構に電源ケーブルを取り付けます。

⚠警告 感電防止のため、接地付きコンセントを使用してください。

⚠警告 本装置を AC100V で使用する場合、電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠警告 本装置を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

NOTE 弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

NOTE 電源ケーブルを取り付ける前に、本装置の電源スイッチがすべて OFF になっていることを確認してください。

手順 2. メモリカードの取り付け

メモリカードスロットにメモリカードを取り付けます。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 および BCU1 の基本制御機構にメモリカードを取り付けます。)

NOTE メモリカードはメモリカードスロット 0 とメモリカードスロット 1 の両方に取り付けて使用します。ただし、基本制御機構 1 枚につきメモリカードを 1 枚しか使用しない場合は、メモリカードスロット 0 に取り付けます。

NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX-F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

NOTE メモリカードは弊社の標準品(「記憶カード機構 AX-F6244...」の表示のラベルがあるもの)を使用してください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

手順 3. セットアップ端末の接続

1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。セットアップ端末を接続するには、RS-232C クロスケーブルを使用します。
2. セットアップ端末を起動します。
3. 通信ソフトを起動します。
4. 日本語が表示されるように設定します。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。初期導入時、本装置の運用系 BCU は BCU0 に設定されています。セットアップ端末を接続する場合は BCU0 の CONSOLE ポートに接続してください。

NOTE 通信ソフトの設定については、通信ソフトのマニュアルを参照してください。

2. 機器の設置

手順 4. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順 5. 電源の投入

本装置のすべての電源スイッチを ON にします。

NOTE 本装置の電源スイッチは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出して、BCU0 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、「5 章 トラブルシュート」を参照して対処を行なってください。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。運用系 BCU と待機系 BCU を見分けるには、BCU の ACTIVE LED の状態を確認します。ACTIVE LED が緑点灯している BCU が運用系 BCU です。運用系 BCU と待機系 BCU については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 解説書 Vol.2 3 章 冗長構成」を参照してください。

手順 6. LED の確認

装置正面パネルの BCU0 LED が緑点灯すると、装置が立ち上がったことを表します。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 LED および BCU1 LED が緑点灯します。)

その後、ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

装置が立ち上がるまでの経過については、「2.2 その他の作業」を参照してください。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

NOTE BCU0 LED または BCU1 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合、装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については、「5 章 トラブルシュート」を参照してください。
「5 章 トラブルシュート」で解決できない障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」および「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

スロット番号

AX7808R-AC の各オプション機構のスロット番号（BCU 番号，PRU 番号，NIF 番号）は以下のようになります。

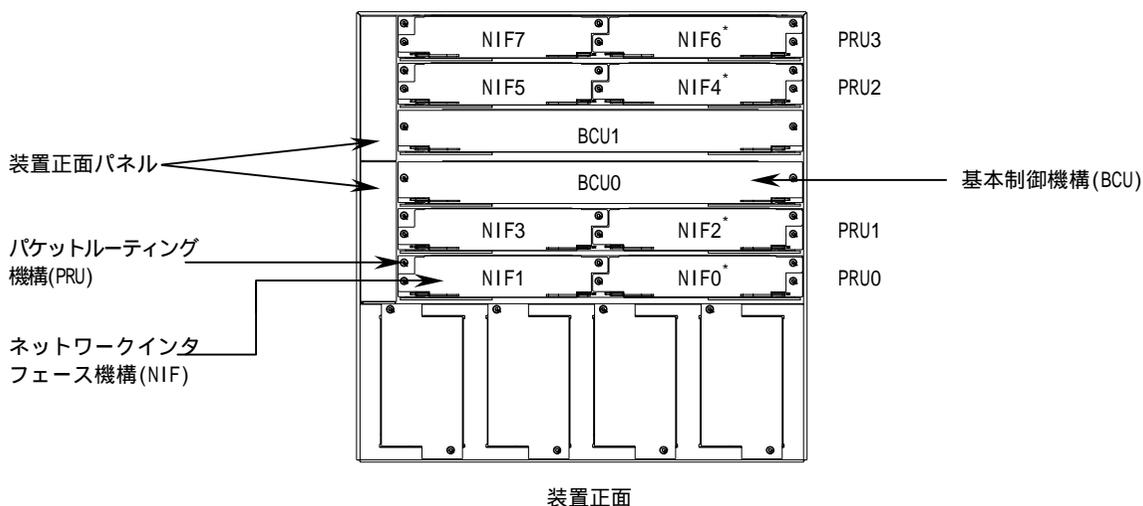


図 2-8 AX7808R-AC のスロット番号

NOTE PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、「*」で示す番号となります。

NOTE 標準ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。ネットワークインタフェース機構およびパケットルーティング機構の詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

AX7808R-DC の設置

設置の手順

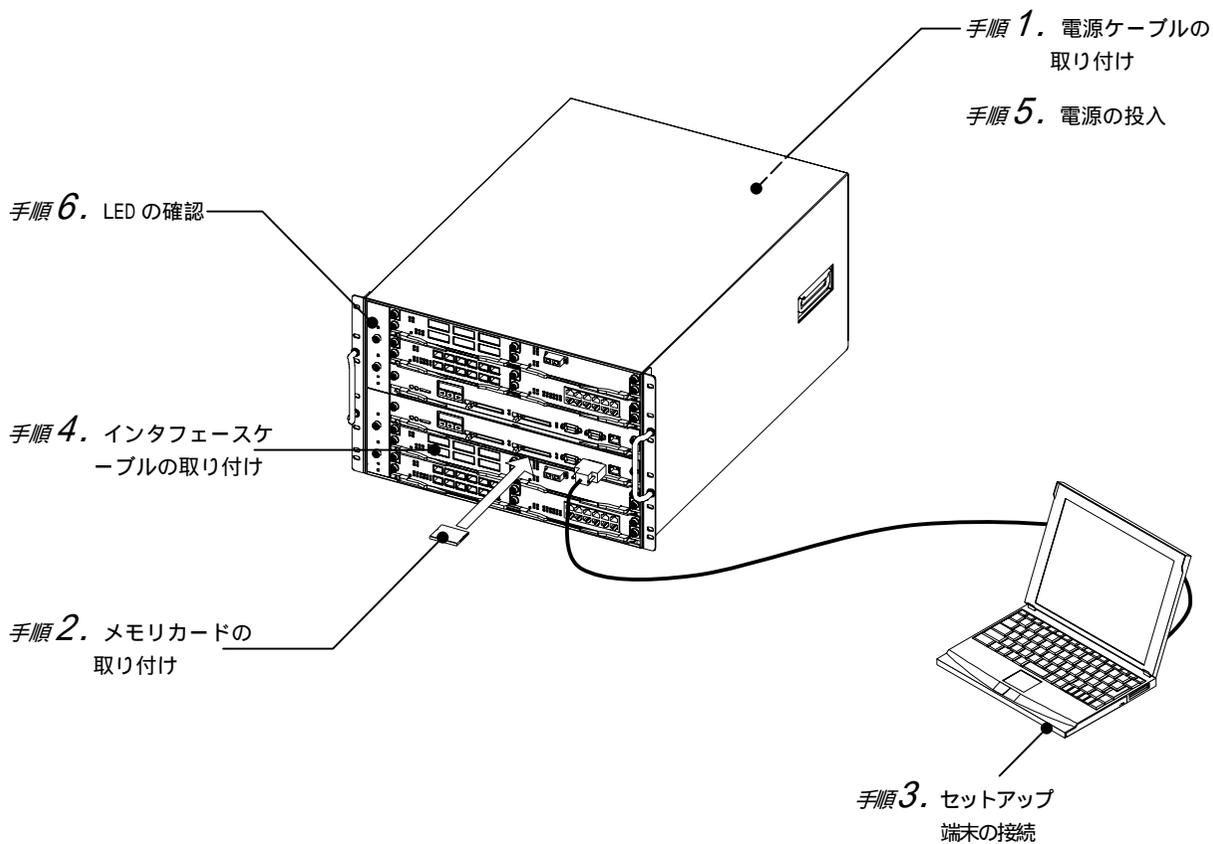


図 2-9 AX7808R-DC の設置

手順 1. 電源ケーブルの取り付け

本装置のすべての電源機構に電源ケーブルを取り付けます。

本装置では DC 電源ケーブルを使用します。DC 電源ケーブルの取り付けについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

手順 2. メモリカードの取り付け

メモリカードスロットにメモリカードを取り付けます。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 および BCU1 の基本制御機構にメモリカードを取り付けます。)

NOTE メモリカードはメモリカードスロット 0 とメモリカードスロット 1 の両方に取り付けて使用します。ただし、基本制御機構 1 枚につきメモリカードを 1 枚しか使用しない場合は、メモリカードスロット 0 に取り付けます。

NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX-F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

NOTE メモリカードは弊社の標準品(「記憶カード機構 AX-F6244...」の表示のラベルがあるもの)を使用してください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

手順 3. セットアップ端末の接続

1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。セットアップ端末を接続するには、RS-232C クロスケーブルを使用します。
2. セットアップ端末を起動します。
3. 通信ソフトを起動します。
4. 日本語が表示されるように設定します。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。初期導入時、本装置の運用系 BCU は BCU0 に設定されています。セットアップ端末を接続する場合は BCU0 の CONSOLE ポートに接続してください。

NOTE 通信ソフトの設定については、通信ソフトのマニュアルを参照してください。

手順 4. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順 5. 電源の投入

本装置のすべてのブレーカを ON にします。本装置のブレーカは装置背面にあります。

NOTE 本装置のブレーカはすべて ON にしてください。本装置はブレーカが 1 つでも ON になっていれば動作することができます。ただし、電源を冗長化している場合に 1 つのブレーカしか ON になっていないと、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出して、液晶ディスプレイに障害情報を表示します。その場合は、「5 章 トラブルシュート」を参照して対処を行ってください。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。運用系 BCU と待機系 BCU を見分けるには、BCU の ACTIVE LED の状態を確認します。ACTIVE LED が緑点灯している BCU が運用系 BCU です。運用系 BCU と待機系 BCU については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 解説書 Vol.2 3 章 冗長構成」を参照してください。

手順 6. LED の確認

装置正面パネルの BCU0 LED が緑点灯すると、装置が立ち上がったことを表します。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 LED および BCU1 LED が緑点灯します。)

その後、ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

装置が立ち上がるまでの経過については、「2.2 その他の作業」を参照してください。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

NOTE BCU0 LED または BCU1 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合、装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については、「5 章 トラブルシュート」を参照してください。
「5 章 トラブルシュート」で解決できない障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」および「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

スロット番号

AX7808R-DC の各オプション機構のスロット番号（BCU 番号，PRU 番号，NIF 番号）は以下のようになります。

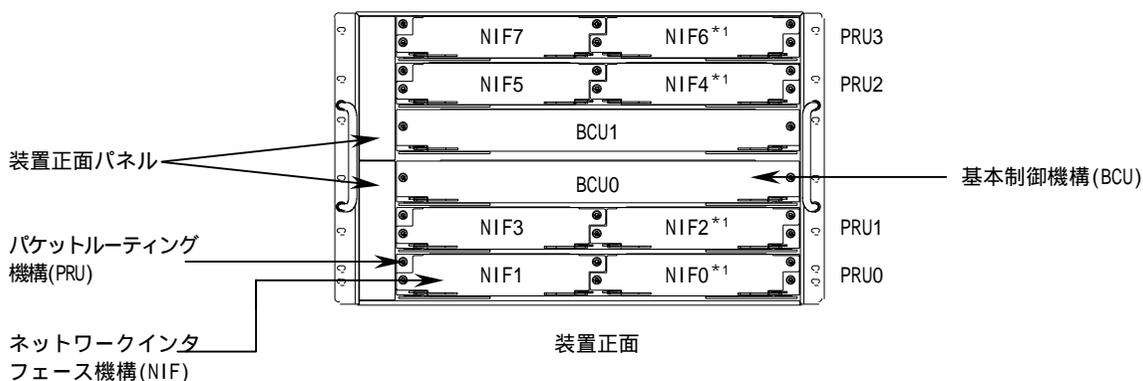


図 2-10 AX7808R-DC のスロット番号

NOTE PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、「*」で示す番号となります。

NOTE 標準ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。ネットワークインタフェース機構およびパケットルーティング機構の詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

AX7816R-AC の設置

設置の手順

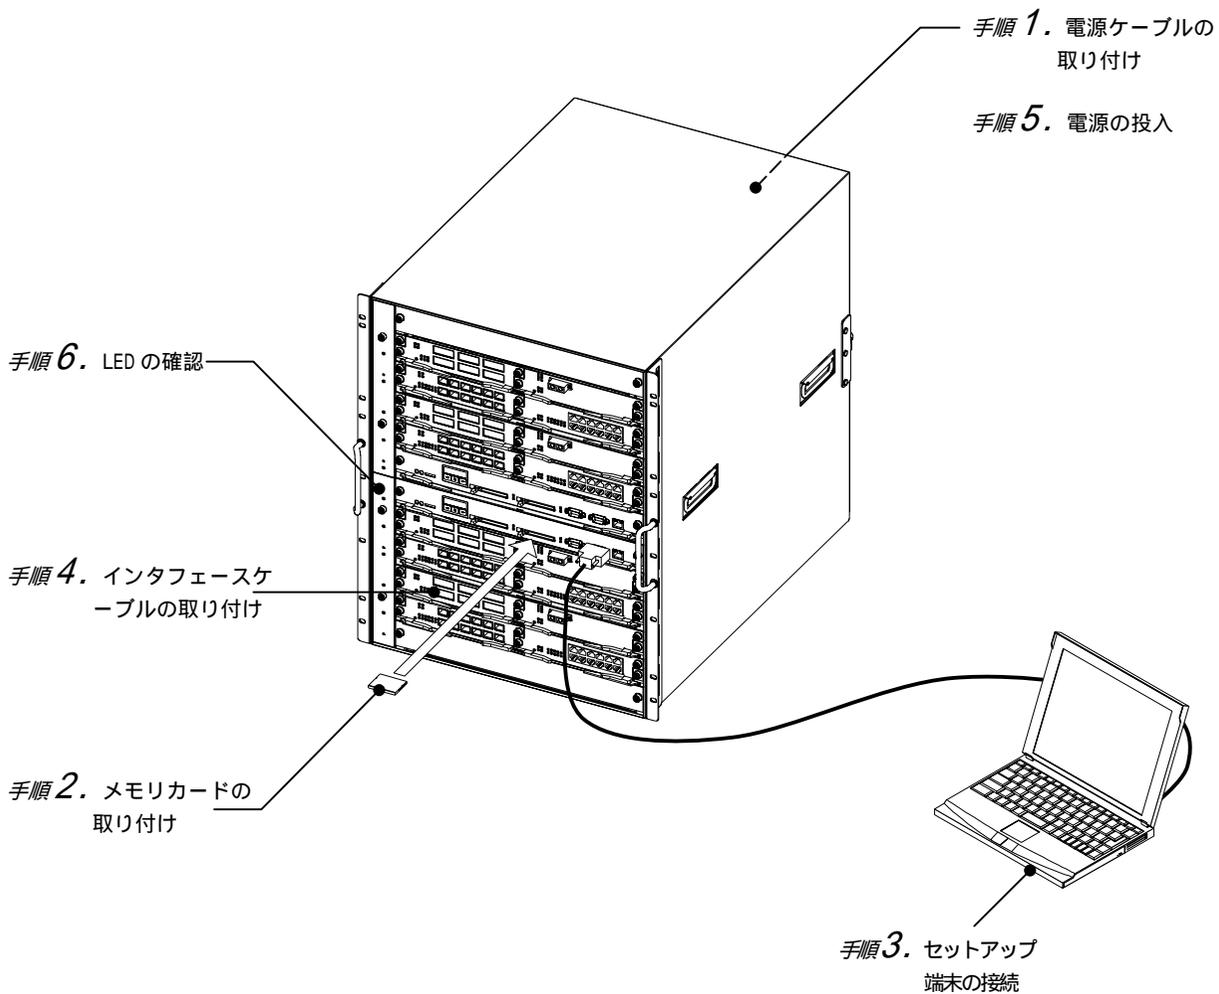


図 2-11 AX7816R-AC の設置

手順 1. 電源ケーブルの取り付け

本装置のすべての電源機構に電源ケーブルを取り付けます。

⚠警告 感電防止のため、接地付きコンセントを使用してください。

⚠警告 電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

NOTE 電源ケーブルを取り付ける前に、本装置の電源スイッチがすべて OFF になっていることを確認してください。

手順 2. メモリカードの取り付け

メモリカードスロットにメモリカードを取り付けます。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 および BCU1 の基本制御機構にメモリカードを取り付けます。)

NOTE メモリカードはメモリカードスロット 0 とメモリカードスロット 1 の両方に取り付けて使用します。ただし、基本制御機構 1 枚につきメモリカードを 1 枚しか使用しない場合は、メモリカードスロット 0 に取り付けます。

NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX-F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

NOTE メモリカードは弊社の標準品(「記憶カード機構 AX-F6244...」の表示のラベルがあるもの)を使用してください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

手順 3. セットアップ端末の接続

1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。セットアップ端末を接続するには、RS-232C クロスケーブルを使用します。
2. セットアップ端末を起動します。
3. 通信ソフトを起動します。
4. 日本語が表示されるように設定します。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。初期導入時、本装置の運用系 BCU は BCU0 に設定されています。セットアップ端末を接続する場合は BCU0 の CONSOLE ポートに接続してください。

NOTE 通信ソフトの設定については、通信ソフトのマニュアルを参照してください。

手順 4. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順 5. 電源の投入

本装置のすべての電源スイッチを ON にします。

NOTE 本装置の電源スイッチは下から順に ON にしてください。基本制御機構 (BCU) を 2 重化しているときに上記の順に行なわなかった場合、BCU1 が運用系 BCU として起動することがあります。その場合は、「5 章 トラブルシュート」を参照して対処を行なってください。

NOTE 本装置の電源スイッチは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出して、BCU0 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、「5 章 トラブルシュート」を参照して対処を行なってください。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。運用系 BCU と待機系 BCU を見分けるには、BCU の ACTIVE LED の状態を確認します。ACTIVE LED が緑点灯している BCU が運用系 BCU です。運用系 BCU と待機系 BCU については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 解説書 Vol.2 3 章 冗長構成」を参照してください。

手順 6. LED の確認

装置正面パネルの BCU0 LED が緑点灯すると、装置が立ち上がったことを表します。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 LED および BCU1 LED が緑点灯します。)

その後、ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

装置が立ち上がるまでの経過については、「2.2 その他の作業」を参照してください。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

NOTE BCU0 LED または BCU1 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合、装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については、「5 章 トラブルシュート」を参照してください。

「5 章 トラブルシュート」で解決できない障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」および「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

スロット番号

AX7816R-AC の各オプション機構のスロット番号 (BCU 番号, PRU 番号, NIF 番号) は以下ようになります。

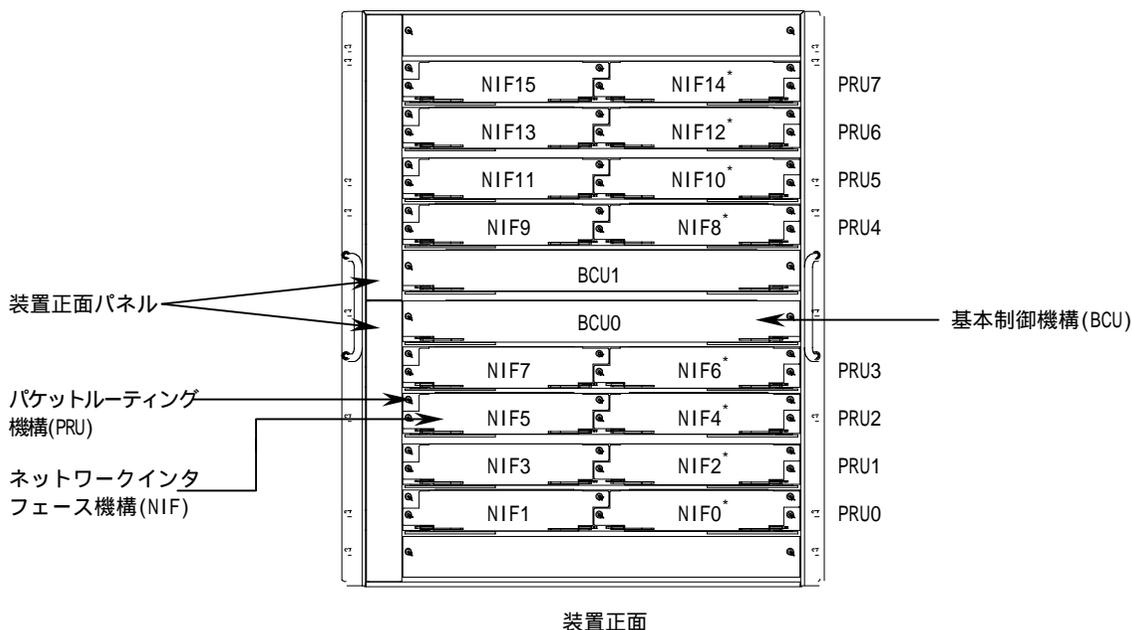


図 2-12 AX7816R-AC のスロット番号

NOTE PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、「*」で示す番号となります。

NOTE 標準ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。ネットワークインタフェース機構およびパケットルーティング機構の詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

AX7816R-DC の設置

設置の手順

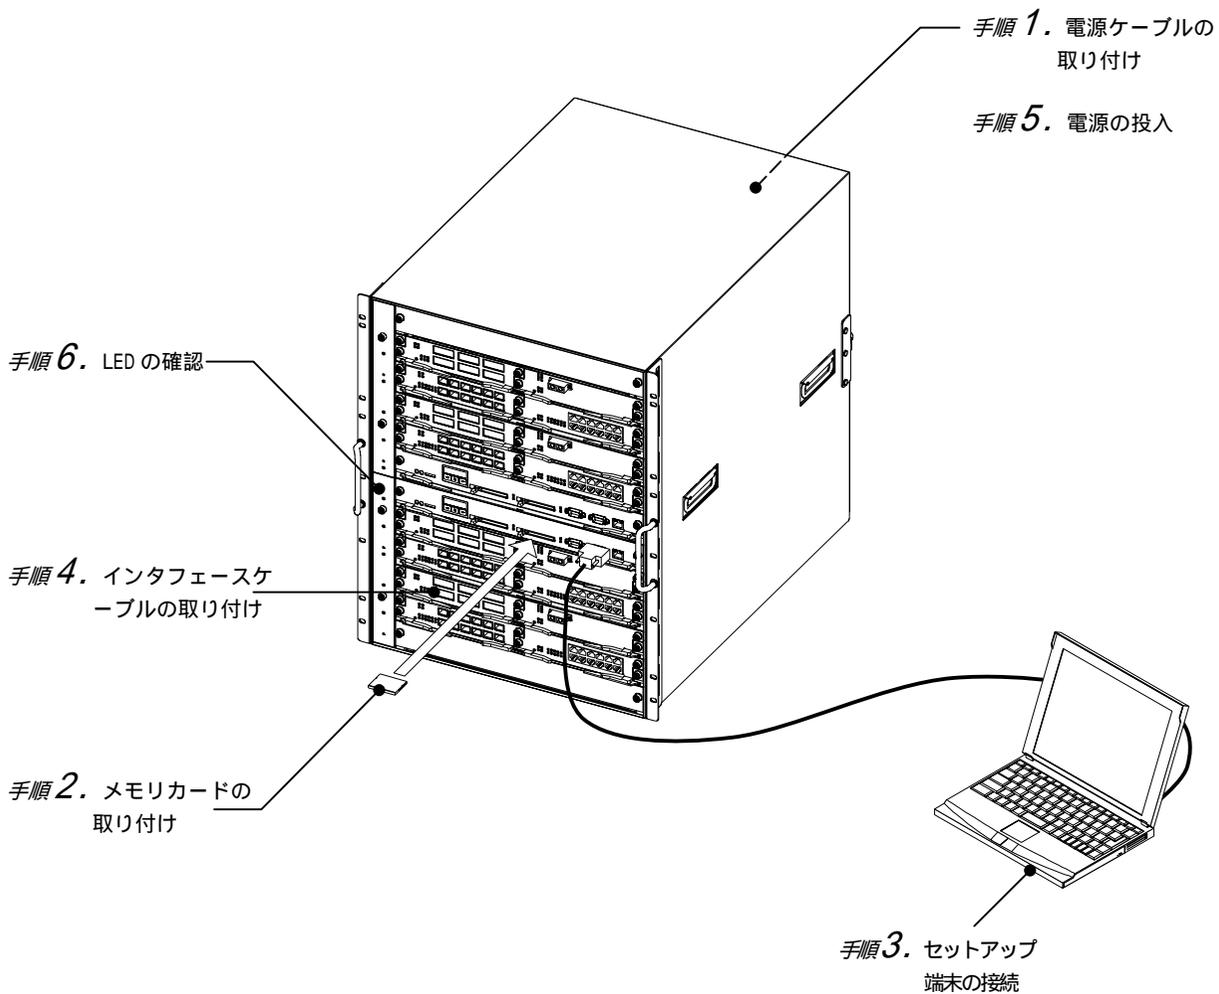


図 2-13 AX7816R-DC の設置

手順 1. 電源ケーブルの取り付け

本装置のすべての電源機構に電源ケーブルを取り付けます。

本装置では DC 電源ケーブルを使用します。DC 電源ケーブルの取り付けについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

手順 2. メモリカードの取り付け

メモリカードスロットにメモリカードを取り付けます。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 および BCU1 の基本制御機構にメモリカードを取り付けます。)

NOTE メモリカードはメモリカードスロット 0 とメモリカードスロット 1 の両方に取り付けて使用します。ただし、基本制御機構 1 枚につきメモリカードを 1 枚しか使用しない場合は、メモリカードスロット 0 に取り付けます。

NOTE メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX-F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

NOTE メモリカードは弊社の標準品(「記憶カード機構 AX-F6244...」の表示のラベルがあるもの)を使用してください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

手順 3. セットアップ端末の接続

1. CONSOLE ポートにセットアップ端末を接続します。セットアップ端末を接続するには、RS-232C クロスケーブルを使用します。
2. セットアップ端末を起動します。
3. 通信ソフトを起動します。
4. 日本語が表示されるように設定します。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。初期導入時、本装置の運用系 BCU は BCU0 に設定されています。セットアップ端末を接続する場合は BCU0 の CONSOLE ポートに接続してください。

NOTE 通信ソフトの設定については、通信ソフトのマニュアルを参照してください。

手順 4. インタフェースケーブルの取り付け

インタフェースポートにインタフェースケーブルを取り付けます。

手順 5. 電源の投入

本装置のすべてのブレーカを ON にします。本装置のブレーカは装置背面にあります。

NOTE 本装置のブレーカは下から順に ON にしてください。基本制御機構 (BCU) を 2 重化しているときに上記の順に行なわなかった場合、BCU1 が運用系 BCU として起動することがあります。その場合は、「5 章 トラブルシュート」を参照して対処を行なってください。

NOTE 本装置のブレーカは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出して、BCU0 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、「5 章 トラブルシュート」を参照して対処を行なってください。

NOTE 基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。運用系 BCU と待機系 BCU を見分けるには、BCU の ACTIVE LED の状態を確認します。ACTIVE LED が緑点灯している BCU が運用系 BCU です。運用系 BCU と待機系 BCU については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 解説書 Vol.2 3 章 冗長構成」を参照してください。

手順 6. LED の確認

装置正面パネルの BCU0 LED が緑点灯すると、装置が立ち上がったことを表します。(基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU0 LED および BCU1 LED が緑点灯します。)

その後、ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

装置が立ち上がるまでの経過については、「2.2 その他の作業」を参照してください。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

NOTE BCU0 LED または BCU1 LED が赤点灯したり、液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合、装置に障害が発生しています。装置の障害と対処方法については、「5 章 トラブルシュート」を参照してください。「5 章 トラブルシュート」で解決できない障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」および「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

スロット番号

AX7816R-DC の各オプション機構のスロット番号 (BCU 番号, PRU 番号, NIF 番号) は以下ようになります。

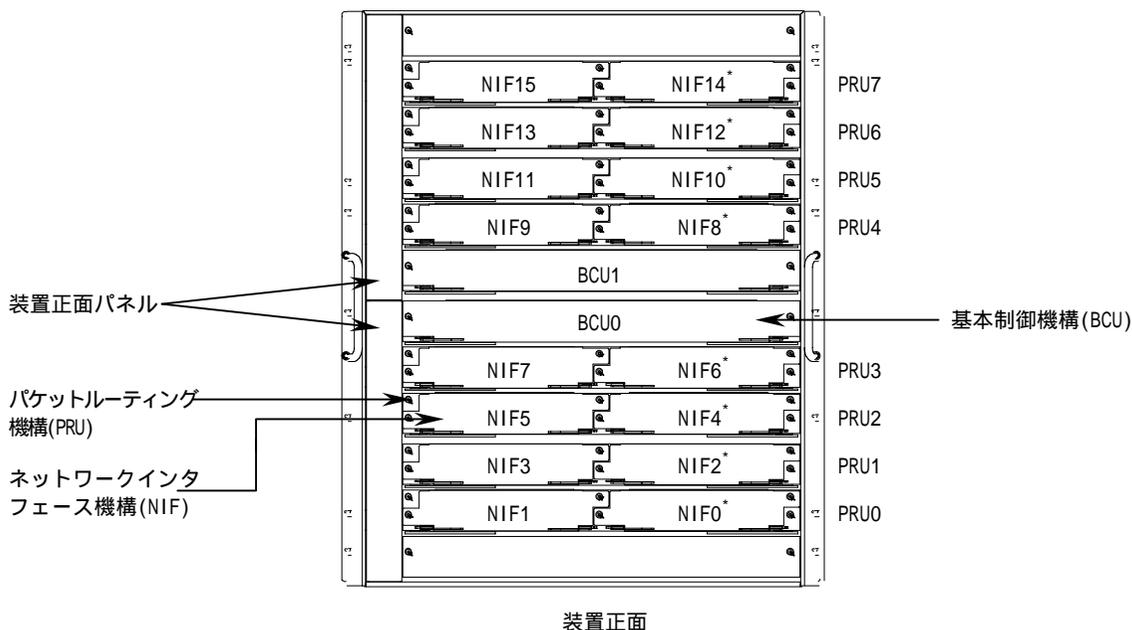


図 2-14 AX7816R-DC のスロット番号


NOTE PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、「*」で示す番号となります。

NOTE 標準ポートのネットワークインタフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインタフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。ネットワークインタフェース機構およびパケットルーティング機構の詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

2.2 その他の作業

装置が立ち上がるまでの経過を確認する

電源を投入してから装置が立ち上がるまでの経過を説明します。

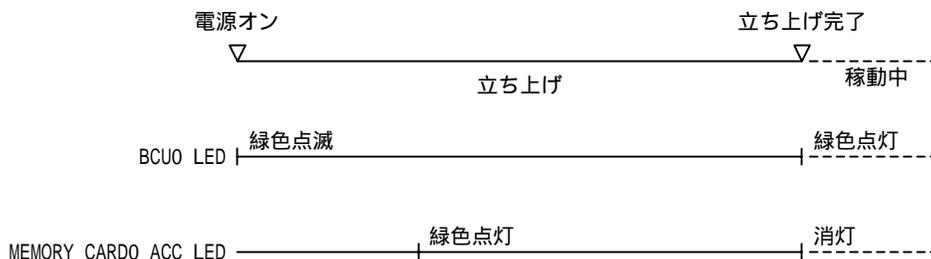

1. 電源投入後、装置正面パネルの BCU0 LED が緑色に点滅し、立ち上げ処理を開始します。（BCU を 2 重化している場合、BCU0 LED および BCU1 LED が緑色に点滅します。）
2. ソフトウェアのローディングを開始し、BCU0 の MEMORY CARD 0 ACC LED が緑色に点灯します。このとき、BCU0 LED は緑色に点滅したままです。
3. ソフトウェアのローディングが終了し、装置が立ち上がると BCU0 LED が緑色に点灯します。（BCU を 2 重化している場合、BCU0 LED および BCU1 LED が緑色に点灯します。）
4. ネットワークインタフェース機構の STATUS LED が緑点灯すると、通信できる状態になったことを表します。

NOTE PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されている場合、当該ネットワークインタフェース機構の状態は、装置正面パネルの PRU LED に表示されます。なお、当該ネットワークインタフェース機構では、PRU LED が緑点灯してから約 10 秒後に通信できる状態となります。

オプション機構の取り付け

電源機構 (PS)、基本制御機構 (BCU)、パケットルーティング機構 (PRU)、ネットワークインタフェース機構 (NIF)、トランシーバなどのオプション機構の取り付けと取り外しについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

装置本体およびオプション機構の詳細について

装置本体およびオプション機構の各部の名称や詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

構成定義情報の設定

3

この章では、初期導入時の装置の立ち上げから、セットアップ端末を使用して基本的な構成定義情報を設定する手順について説明します。

- 3.1 操作に入る前に
- 3.2 構成例
- 3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定
- 3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定

3.1 操作に入る前に

本装置を使用して通信を行なうには、構成定義情報の設定が必要です。
初期導入時に構成定義情報を設定するには、次の2つの方法があります。

1. ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定
2. コマンドの入力による構成定義情報の設定

上記の2つについて概要を説明します。

ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定について

構成定義情報の基本的な設定は、セットアップ端末に表示されるメッセージにしたがって行ないます。AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズを初めてお使いになる方は、こちらを選択して簡単に構成定義情報の設定を行なうことができます。

ダイアログ形式でのセットアップ機能で設定できる構成定義情報は表 3-1 の通りです。

表 3-1 ダイアログ形式でのセットアップ機能で設定できる構成定義情報

| 項目 | 設定できる内容 |
|-------------|----------------------------------|
| 時刻 | 時刻の設定 |
| パスワード | ルータ管理者のパスワードの設定 |
| ルータ情報 | ルータ名称の設定 |
| SNMP | コミュニティ名称, SNMP マネージャの IP アドレスの設定 |
| ルーティングプロトコル | RIP の設定 |
| イーサネット回線 | IP アドレスの設定 |

上記以外の詳細な設定やユーザ ID の追加と削除は、ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定を行なった後に、コマンドの入力で行なうことができます。

NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用できるのは、初期導入時（構成定義情報ファイルが作成されていない状態）のみです。

コマンドの入力による構成定義情報の設定について

構成定義情報の設定や、ユーザ ID の追加と削除すべてをコマンドの入力で行ないます。AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのコマンドの入力に慣れている方は、こちらを選択してコマンドの入力で設定を行なうことができます。

3.2 構成例

本ガイドでは、以下の簡単なネットワーク構成を用いて構成定義情報を設定する手順を説明します。

前提条件は以下の通りです。

- ・ネットワーク A, ネットワーク C にはイーサネット (10BASE-T, 100BASE-TX, または 1000BASE-T) を使用します。
- ・ネットワーク B にはイーサネット (10GBASE-LR) を使用します。
- ・装置名称を「AX1」にします。
- ・SNMP マネージャの名称を「NETWORK-A」にします。
- ・ルーティングプロトコルに RIP を使用します。

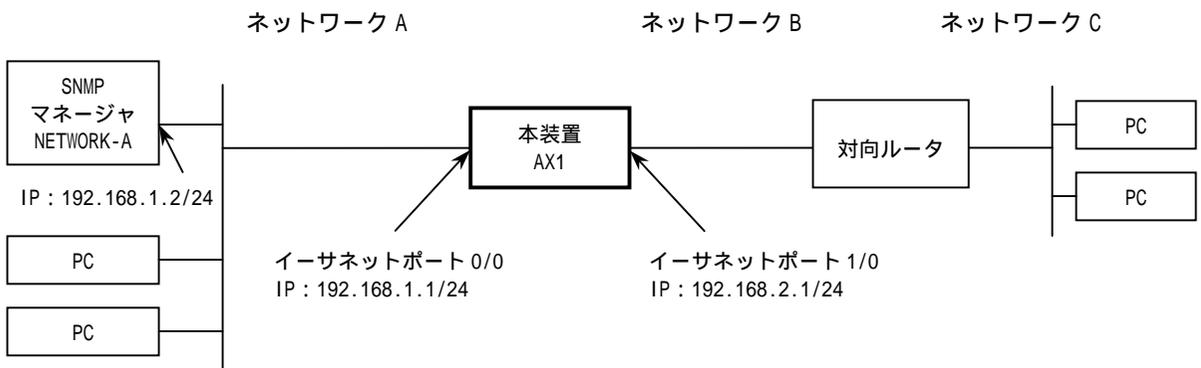


図 3-1 構成例

NOTE 上記イーサネットポート 0/0 の「0/0」は、「NIF 番号 0/ポート番号 0」を表わします。

NOTE ネットワークインタフェース機構の詳細については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書 1.6 ネットワークインタフェース機構」を参照してください。

ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定する場合 ➡ 「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定」へ進みます。

コマンドの入力で構成定義情報を設定する場合 ➡ 「3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定」へ進みます。

3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定

ここでは、ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報の設定を行なう場合の操作方法について説明します。

本ガイドで説明するのは基本的な操作方法についてです。本装置の操作の詳細は「6.5 本装置の操作の詳細について」に記載するマニュアルを参照してください。

NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能では日本語の表示が必要になります。日本語対応の通信ソフトを使用してください。

NOTE 本ガイドでは、ルーティングソフトウェア Ver. 9.1 を例に説明しています。ソフトウェアのバージョンによって、表示されるメッセージが多少異なる場合がありますが、基本的な操作方法に変わりはありません。

NOTE ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T が取り付けられている場合、次のメッセージが表示されることがあります。

「The interface_mode parameter specified in the system configuration cannot be used for the mounted NIF. Change the interface_mode parameter defined in the system configuration.」

上記メッセージが表示されている場合、そのままの状態では NE1G-48T をお使いいただくことはできません。NE1G-48T をお使いいただくには、インタフェースモードの設定が必要になります。

インタフェースモードの設定は、ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定の後で行ないます。

3.3.1 起動

装置を起動すると、起動中のメッセージが流れた後に、次の選択肢が表示されます。

0 : コマンドの入力で構成定義情報を設定します。

1 : ダイアログ形式でのセットアップ機能で構成定義情報を設定します。

「1」を入力して[Enter]キーを入力します。

```
You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this system.
In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese.
Just input "0" in case that your terminal does not support Japanese.
Do you want to start the setup through dialog?
0. command setup
1. dialog setup for "cli"
select(0/1): 1 [Enter]
```

NOTE 上記メッセージが表示されるのは、以下の2つの条件を満たしている場合です。

- ・メモリカードにソフトウェアがインストールされている場合
- ・初期導入時（構成定義情報が設定されていない場合）


NOTE 初期導入時に下記の「login」プロンプトが表示された場合、メモリカードにソフトウェアがインストールされていません。

その場合は、ユーザ ID「operator」を入力して装置にログインしてください。（ユーザ ID「operator」にはパスワードは設定されていません。）

装置にログインすると、「Please install product software.」のメッセージが表示されます。

上記のメッセージが表示された後は、「インストールガイド」を参照して、ソフトウェアをインストールしてください。

```
login:
```



```
login: operator ...ユーザ ID「operator」を入力します。
Please install product software.
```

```
*** Welcome to the System ***
BOOT-INST-OS>
```

なお、ソフトウェアをインストールした後は、再度「3.3.1 起動」から操作を行なってください。

3.3.2 構成定義情報の設定

ここでは「3.2 構成例」で示す構成をもとに構成定義情報を設定する場合の操作方法を説明します。
ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報の設定を行なうには、画面に表示されるメッセージにしたがって設定を行ないます。

(1) セットアップ機能での操作方法について

セットアップ機能での操作方法についてのメッセージが表示されます。設定に入る前に確認してください。

```
CP/PRU の動作状態を確認中....  
NIF の動作状態を確認中....  
[?]キーを入力すると各メッセージのヘルプ情報を表示します。  
本機能を中断したい場合は、[Ctrl+C]キーを入力して中断してください。  
中断後はログインプロンプトを表示します。また、この場合は設定した構成定義情報は  
運用に反映されません。  
各設定項目に対して初期値を設定したい場合は[Enter]キーのみを入力してください。  
この場合、各メッセージの[]で示した値が設定されます。
```

(2) 時刻の設定

操作方法に続いて、時刻を設定するよう、メッセージが表示されます。

日付と時刻（年月日時分）をそれぞれ2桁の値で入力します。（[]内の数値は、現在設定されている時刻です。）

時刻を設定すると、設定された時刻が表示されます。

```
日付, 時刻 (年月日時分) を各 2 桁ずつ入力してください [0412011528]: 0412011530 [Enter]  
Wed Dec 1 15:30:00 2004
```

(3) インタフェース情報の表示

インタフェースの状態が表示されます。続いて、現在の状態を構成定義情報で表示するかどうかの確認メッセージが表示されます。以下のいずれかを入力してください。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : 構成定義情報が表示されます。

no : 構成定義情報は表示されません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力して構成定義情報を表示させます。

----- 動作状態の表示 -----

| 物理インタフェース | IP アドレス | 使用状況 |
|---|---------|------|
| 1. ethernet0/0 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 2. ethernet0/1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 3. ethernet0/2 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 4. ethernet0/3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 5. ethernet0/4 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 6. ethernet0/5 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 7. ethernet0/6 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 8. ethernet0/7 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 9. ethernet0/8 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 10. ethernet0/9 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 11. ethernet0/10 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 12. ethernet0/11 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 未定義 | 未使用 |
| 13. 10gigabitethernet1/0 (10GBASE-LR) | 未定義 | 未使用 |

現在の動作状態で設定した構成定義情報を表示しますか? [yes]: [Enter]

NOTE 上記 ethernet0/0 の「0/0」は、「NIF 番号 0/ポート番号 0」を表わします。

NOTE 上記で表示されるメッセージやインタフェース情報は、実装されているネットワークインタフェース機構の種類や実装されている位置によって異なります。

3 . 構成定義情報の設定

(4) 構成定義情報の表示

現在の状態が構成定義情報で表示されます。続いて、セットアップを継続するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : セットアップを継続します。

no : 構成定義情報を保存してセットアップを終了します。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力してセットアップを継続します。

```
#startup configuration file
!  
system name "System"                ライン名称  
!  
                                インタフェースの種類  
line ethernet0/0 ethernet 0/0      NIF 番号/ポート番号  
  disable  
!  
line ethernet0/1 ethernet 0/1  
  disable  
!  
line ethernet0/2 ethernet 0/2  
  disable  
!  
line ethernet0/3 ethernet 0/3  
  disable  
!  
line ethernet0/4 ethernet 0/4  
  disable  
!  
line ethernet0/5 ethernet 0/5  
  disable  
!  
line ethernet0/6 ethernet 0/6  
  disable  
!  
line ethernet0/7 ethernet 0/7  
  disable  
!  
line ethernet0/8 ethernet 0/8  
  disable  
!  
line ethernet0/9 ethernet 0/9  
  disable  
!  
line ethernet0/10 ethernet 0/10  
  disable  
!  
line ethernet0/11 ethernet 0/11  
  disable  
!  
line ethernet1/0 10gigabit_ethernet 1/0  
  disable  
!
```

構成定義情報の表示

セットアップを継続して詳細な情報を設定しますか？

この構成定義情報のままセーブしてセットアップを終了する場合は"no"を入力してください。

セットアップを継続しますか？ [yes]: [Enter]

NOTE 上記ライン名称は変更することができます。ライン名称の変更は「3.3.3 (5) ユーザ ID 「operator」の削除」が終了した後に、コマンドの入力で行ないます。なお、ライン名称の変更については、「6.3 構成定義情報の編集」を参照してください。

(5) 装置管理者のためのパスワードの設定

装置管理者のパスワードを設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : パスワードを設定します。

no : パスワードは設定しません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力し、表示されるメッセージにしたがってパスワードの設定を行ないます。

装置管理者用のパスワードを設定しますか？

パスワードには数字や特殊文字を含んだ6文字以上の文字列を設定してください。

設定したパスワードは即時反映されます[yes]: [Enter]

Changing local password for admin.

New password: *****

...パスワードを入力します。(入力したパスワードは表示されません。)

Retype new password: *****

...確認のため、再度パスワードを入力します。

passwd: updating passwd database

passwd: done

Synchronize password to Secondary MC? (y/n): **y** ...パスワードの設定を予備MCに反映させます。

NOTE パスワードの文字数は、6文字以上128文字以下としてください。(129文字以上入力した場合、128文字までがパスワードとして登録されます。)
なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を含ませてください。

NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り付けていない場合は、上記の「Synchronize password to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは表示されません。

NOTE メモリカードを2枚取り付けている場合、メモリカードはそれぞれ現用MCと予備MCとして使用します。初期の状態では、メモリカードスロット0に取り付けたメモリカードが現用MC、メモリカードスロット1に取り付けたメモリカードが予備MCとなります。

(6) 装置名称の設定

装置名称を入力するよう、メッセージが表示されます。

ここでは装置名称「AX1」を入力します。(そのまま[Enter]キーを入力した場合、装置名称は「System」に設定されます。)

装置名称を入力してください[System]: **AX1** [Enter]

3. 構成定義情報の設定

(7) SNMP の設定

SNMP 情報を設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : SNMP 情報を設定します。

no : SNMP 情報は設定しません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力し、表示されるメッセージにしたがって SNMP マネージャのコミュニティ名と IP アドレスの設定を行ないます。

SNMP 情報を設定しますか？

設定する場合は、マネージャのコミュニティ名と IP アドレスを設定する必要があります。

SNMP 情報を設定しますか？ [yes]: [Enter]

マネージャのコミュニティ名を入力してください[public]: **NETWORK-A** [Enter] ...コミュニティ名を入力します。(お使いになるネットワーク内でユニークな名称を設定することを推奨します。)

そのまま[Enter]キーを入力した場合、コミュニティ名は「public」に設定されます。

マネージャの IP アドレスを入力してください: **192.168.1.2** [Enter] ...IP アドレスを入力します。

(8) RIP の設定

RIP を使用するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : RIP を使用します。

no : RIP は使用しません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力して RIP を使用します。

RIP を使用しますか？ [yes]: [Enter]

(9) ネットワークインタフェースの設定内容の指定

ネットワークインタフェースの設定内容を指定するよう、メッセージが表示されます。

1 : 全てのインタフェース情報を設定します。インタフェース情報設定時に個々のインタフェースを使用するかどうかを選択することができますので、通常はこちらを選択します。

2 : 1つのみのインタフェース情報を設定します。FTP を使用して、リモート端末から装置に構成定義情報ファイルを転送する場合等に選択します。

no : インタフェース情報は設定しません。

ここでは、「1」を入力して全てのインタフェース情報を設定します。

ネットワークインタフェースの設定内容を指定してください。

設定または変更しない場合は"no"を入力してください。

1. 全てのインタフェースを設定する

2. 1つのインタフェースを設定する

[1/2/no]: **1** [Enter]

(10) インタフェース情報の設定

イーサネットポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) の設定

イーサネットポート 0/0 を使用するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : イーサネットポート 0/0 を使用します。

no : イーサネットポート 0/0 は使用しません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力してイーサネットポート 0/0 を使用します。

以降、表示されるメッセージにしたがって IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

```

ethernet0/0(10BASE-T/100BASE-TX/1000BSE-T)を使用しますか? [yes]: [Enter]
IP アドレスを入力してください: 192.168.1.1 [Enter]    ...イーサネットポート 0/0 の IP アドレスを入力しま
す。
サブネットマスクを入力してください[255.255.255.0]: [Enter]    ...サブネットマスクをドット記法で入力しま
す。
(そのまま[Enter]キーを入力した場合, [ ]内に表示される
サブネットマスクが設定されます。)
```

以降、イーサネットポート 0/1 からイーサネットポート 0/11 まで同様の確認メッセージが表示されま
す。

ここでは、「no」を入力してイーサネットポート 0/1 からイーサネットポート 0/11 は使用しません。

```

ethernet0/1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BSE-T)を使用しますか? [yes]: no [Enter]
ethernet0/2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BSE-T)を使用しますか? [yes]: no [Enter]
ethernet0/3(10BASE-T/100BASE-TX/1000BSE-T)を使用しますか? [yes]: no [Enter]
      :
      :
ethernet0/10(10BASE-T/100BASE-TX/1000BSE-T)を使用しますか? [yes]: no [Enter]
ethernet0/11(10BASE-T/100BASE-TX/1000BSE-T)を使用しますか? [yes]: no [Enter]
```

イーサネットポート (10GBASE-LR) の設定

イーサネットポート 1/0 を使用するかどうかの確認メッセージが表示されます。

yes (またはそのまま[Enter]キー) : イーサネットポート 1/0 を使用します。

no : イーサネットポート 1/0 は使用しません。

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力してイーサネットポート 1/0 を使用します。

以降、表示されるメッセージにしたがって IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

```

10gigabitethernet1/0(10GBASE-R)を使用しますか? [yes]: [Enter]
IP アドレスを入力してください: 192.168.2.1 [Enter]    ...イーサネットポート 1/0 の IP アドレスを入力しま
す。
サブネットマスクを入力してください[255.255.255.0]: [Enter]    ...サブネットマスクをドット記法で入力しま
す。
(そのまま[Enter]キーを入力した場合, [ ]内に表示される
サブネットマスクが設定されます。)
```

3 . 構成定義情報の設定

(11) 構成定義情報の保存

インタフェース情報の設定が終了すると、以下のような構成定義情報が表示されます。内容に間違いが無いかを確認してください。(表示が1画面以上になる場合は最初の画面が表示されます。[Enter]キーを入力すると、次の行が表示されます。また、[space]キーを入力すると次の画面が表示されます。)

構成定義情報が表示された後に、次の確認メッセージが表示されます。

- 0 : 構成定義情報を保存しないで終了します。(設定した構成定義情報は無効になります。)
- 1 : 構成定義情報を設定し直します。この場合、「(6) 装置名称の設定」からやり直します。
- 2 (またはそのまま[Enter]キー) : 構成定義情報を保存して終了します。(設定した内容は即座に運用に反映されます。)

ここでは、そのまま[Enter]キーを入力して構成定義情報を保存して終了します。

構成定義情報の生成中...

```
#startup configuration file
```

```
!
```

```
system name "AX1"
```

```
!
line ethernet0/0 ethernet 0/0
  ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
```

```
!
```

```
line ethernet0/1 ethernet 0/1
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/2 ethernet 0/2
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/3 ethernet 0/3
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/4 ethernet 0/4
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/5 ethernet 0/5
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/6 ethernet 0/6
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/7 ethernet 0/7
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/8 ethernet 0/8
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/9 ethernet 0/9
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/10 ethernet 0/10
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet0/11 ethernet 0/11
  disable
```

```
!
```

```
line ethernet1/0 10gigabit_ethernet 1/0
  ip 192.168.2.1 mask 255.255.255.0
```

```
!
```

```
rip yes
```

```
  interface 192.168.1.1
```

```
  interface 192.168.2.1
```

```
!
```

```
snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2
```

```
!
```

セットアッププログラムを終了します。

0. 設定した内容をセーブしないで終了する

1. 設定した内容を再度変更する

2. 設定した内容をセーブして終了する(設定内容を運用に反映します)

番号を入力してください[2]: [Enter]

構成定義情報の表示

(12) セットアップ機能での構成定義情報の設定の終了

以下のメッセージの後に「login」プロンプトが表示されると、セットアップ機能での構成定義情報の設定を終了します。

詳細な構成定義情報を設定する場合は、構成定義コマンドを使用して設定してください。

```
login:
```

以上でダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定は終了です。

3.3.3 ユーザ ID の追加とログインパスワードの設定

ここでは、本装置にログインし、ユーザ ID の追加とログインパスワードの設定を行なう手順について説明します。

初期導入時、ユーザ ID には「operator」が設定されています。ユーザ ID 「operator」にはログインパスワードは設定されていません。セキュリティの低下を防ぐために、新しくユーザ ID を作成し、ログインパスワードを設定します。また、初期導入時に設定されているユーザ ID 「operator」の削除を行ないます。

(1) ログインする

ユーザ ID を入力して装置にログインします。（ユーザ ID 「operator」にはログインパスワードは設定されていません。）

```
login: operator                ...ユーザ ID 「operator」を入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

*** Welcome to the System ***
AX1>
```

NOTE 装置名称が設定されている場合、プロンプトの先頭に装置名称が表示されます。上記は装置名称が「AX1」に設定されている場合です。

(2) 装置管理者になる

装置管理者になります。

```
AX1> enable
Password: *****
```

...enable コマンドを入力します。
 ...装置管理者のパスワードを入力します。(「3.3.1 (5) 装置管理者のためのパスワードの設定」で設定したパスワードを入力します。なお、入力したパスワードは表示されません。)

```
AX1#
```

(3) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定

ここでは新しくユーザ ID「newuser」を作成し、ログインパスワードを設定する例について説明します。

```
AX1# adduser
Login name: newuser
Password: *****
```

...adduser コマンドを入力します。
 ...新しくユーザ ID「newuser」を設定します。
 ...ユーザ ID「newuser」にログインパスワードを設定します。(入力したパスワードは表示されません。)

```
Retype new password: *****
```

...確認のため、再度パスワードを入力します。

```
Add user 'newuser'? (y/n): y
```

```
Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n): y
```

...ユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。

```
AX1#
```

NOTE パスワードの文字数は、6 文字以上 128 文字以下としてください。(129 文字以上入力した場合、128 文字までがパスワードとして登録されます。)
 なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を含ませてください。

NOTE 上記は、メモリカードを 2 枚取り付けている場合の例です。メモリカードを 1 枚しか取り付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは表示されません。

(4) ログアウトする

以下の手順でログアウトします。

```
AX1# quit
AX1> logout
```

...一般ユーザモードに戻ります。
 ...ログアウトします。

3. 構成定義情報の設定

(5) ユーザ ID「operator」の削除

ここでは、初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削除する手順について説明します。ユーザ ID「operator」を削除するには、「(3) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定」で作成したユーザ ID で装置にログインします。

| | |
|---|---|
| login: <i>newuser</i> | ...新しく作成したユーザ ID を入力します。 |
| Password: <i>*****</i> | ...ログインパスワードを入力します。 |
| Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved. | |
| *** Welcome to the System *** | |
| AX1> <i>enable</i> | ...装置管理者になります。 |
| Password: <i>*****</i> | ...装置管理者のパスワードを入力します。 |
| AX1# <i>rmuser operator</i> | ...初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削除します。 |
| Delete user'operator'? (y/n): <i>y</i> | ...「y」を入力します。 |
| Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n): <i>y</i> | ...ユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。 |
| AX1# <i>quit</i> | ...一般ユーザモードに戻ります。 |
| AX1> <i>logout</i> | ...ログアウトします。 |

NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは表示されません。

以上で、ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定する場合の操作を終了します。

ネットワークインタフェース機構
NE1G-48T をお使いになる場合は

➡ ここでインタフェースモードの設定を行ないます。インタフェースモードの設定を行なうには「6.2 ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T をお使いになる場合は」を参照してください。

構成定義情報の編集を行なう場合は

➡ 「6.3 構成定義情報の編集」を参照してください。

構成定義情報の編集が不要な場合は

➡ 「4 章 運用状態の確認」へ進みます。

3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定

ここでは、ダイアログ形式でのセットアップ機能は使用せず、コマンドの入力で構成定義情報の設定を行なう場合の操作について説明します。

本ガイドで説明するのは基本的な操作方法についてです。本装置の操作の詳細は「6.5 本装置の操作の詳細について」で記載するマニュアルを参照してください。

NOTE コマンドの入力で構成定義情報の設定を行なう場合、コマンドの入力を簡単に行なう機能を使用することができます。コマンドの入力を簡単に行なう機能については、「6.1 便利な機能」を参照してください。

NOTE ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T が取り付けられている場合、次のメッセージが表示されることがあります。

「The interface_mode parameter specified in the system configuration cannot be used for the mounted NIF. Change the interface_mode parameter defined in the system configuration.」

上記メッセージが表示されている場合、そのままの状態では NE1G-48T をお使いいただくことはできません。NE1G-48T をお使いいただくには、インタフェースモードの設定が必要になります。

インタフェースモードの設定は、コマンドの入力による構成定義情報の設定の中で行ないます。

3.4.1 起動

装置を起動すると、起動中のメッセージが流れた後に、次の選択肢が表示されます。

0 : コマンドの入力で構成定義情報を設定します。

1 : ダイアログ形式でのセットアップ機能で構成定義情報を設定します。

「0」を入力して[Enter]キーを入力します。

```
You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this system.
In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese.
Just input "0" in case that your terminal does not support Japanese.
Do you want to start the setup through dialog?
0. command setup
1. dialog setup for "cli"
select(0/1): 0 [Enter]
```

NOTE 上記メッセージが表示されるのは、以下の2つの条件を満たしている場合です。

- ・メモリカードにソフトウェアがインストールされている場合
- ・初期導入時（構成定義情報が設定されていない場合）


NOTE 初期導入時に下記の「login」プロンプトが表示された場合、メモリカードにソフトウェアがインストールされていません。

その場合は、ユーザ ID「operator」を入力して装置にログインしてください。（ユーザ ID「operator」にはパスワードは設定されていません。）

装置にログインすると、「Please install product software.」のメッセージが表示されます。

上記のメッセージが表示された後は、「インストールガイド」を参照して、ソフトウェアをインストールしてください。

```
login:
```



```
login: operator ...ユーザ ID「operator」を入力します。
Please install product software.

*** Welcome to the System ***
BOOT-INST-OS>
```

なお、ソフトウェアをインストールした後は、再度「3.4.1 起動」から操作を行なってください。

3.4.2 時刻の設定，ユーザ ID の追加と削除，装置管理者のパスワードの設定

ここでは，本装置にログインし，時刻の設定，装置管理者のパスワードの設定，ユーザ ID の追加と削除を行なう手順について説明します。

(1) ログインする

ユーザ ID を入力して装置にログインします。初期導入時，ユーザ ID には「operator」が設定されています。（ユーザ ID 「operator」にはログインパスワードは設定されていません。）

```
login: operator                ...ユーザ ID 「operator」を入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

*** Welcome to the System ***
>
```

(2) 時刻の設定

初期導入時，正確な時刻は設定されていません。まず時刻の設定を行なってください。
時刻を「2004 年 12 月 1 日 15 時 30 分」に設定する場合，以下のように入力します。

```
> set calendar 0412011530        ...日付と時刻（年月日時分）をそれぞれ2桁の値で入力し
Wed Dec 1 15:30:00 2004          ...設定された時刻が表示されます。
>
```

(3) 装置管理者になる

装置管理者になります。（初期導入時，装置管理者になる場合のパスワードは設定されていません。）

```
> enable                ...enable コマンドを入力します。
#
```

(4) 装置管理者のパスワードの設定

装置管理者のパスワードを設定します。

| | |
|---|---|
| # password | ...password コマンドを入力します。 |
| Changing local password for admin. | |
| New password: ***** | ...装置管理者のパスワードを設定します。(入力したパスワードは表示されません。) |
| Retype new password: ***** | ...確認のため、再度パスワードを入力します。 |
| passwd: updating passwd database | |
| passwd: done | |
| Synchronize password to Secondary MC? (y/n): y | ...パスワードの設定を予備 MC に反映させます。 |
| # | |

NOTE パスワードの文字数は、6 文字以上 128 文字以下としてください。(129 文字以上入力した場合、128 文字までがパスワードとして登録されます。)
なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を含ませてください。

NOTE 上記は、メモリカードを 2 枚取り付けている場合の例です。メモリカードを 1 枚しか取り付けていない場合は、上記の「Synchronize password to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは表示されません。

NOTE メモリカードを 2 枚取り付けている場合、メモリカードはそれぞれ現用 MC と予備 MC として使用します。初期の状態では、メモリカードスロット 0 に取り付けたメモリカードが現用 MC、メモリカードスロット 1 に取り付けたメモリカードが予備 MC となります。

(5) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定

初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」にはログインパスワードは設定されていません。セキュリティの低下を防ぐために、以下の操作を行いません。

1. 新しくユーザ ID を作成し、ログインパスワードを設定する
2. 初期導入時に設定されているユーザ ID「operator」を削除する

ここでは、上記「1」についての操作を説明します。上記「2」についての操作は「(7) ユーザ ID「operator」の削除」を参照してください。

なお、ここでは、新しくユーザ ID「newuser」を作成し、ログインパスワードを設定する例について説明します。

| | |
|---|---|
| # <i>adduser</i> | ...adduser コマンドを入力します。 |
| Login name: <i>newuser</i> | ...新しくユーザ ID「newuser」を設定します。 |
| Password: <i>*****</i> | ...ユーザ ID「newuser」にログインパスワードを設定します。(入力したパスワードは表示されません。) |
| Retype new password: <i>*****</i> | ...確認のため、再度パスワードを入力します。 |
| Add user 'newuser'? (y/n): <i>y</i> | |
| Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n): <i>y</i> | ...ユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。 |
| # | |

NOTE パスワードの文字数は、6 文字以上 128 文字以下としてください。(129 文字以上入力した場合、128 文字までがパスワードとして登録されます。) なお、英小文字のみのパスワードは使用できません。英大文字、数字、または特殊文字を含ませてください。

NOTE 上記は、メモリカードを 2 枚取り付けている場合の例です。メモリカードを 1 枚しか取り付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは表示されません。

(6) ログアウトする

以下の手順でログアウトします。

| | |
|-----------------|-------------------|
| # <i>quit</i> | ...一般ユーザモードに戻ります。 |
| > <i>logout</i> | ...ログアウトします。 |

(7) ユーザ ID 「operator」の削除

初期導入時に設定されているユーザ ID 「operator」にはログインパスワードは設定されていません。ここでは、初期導入時に設定されているユーザ ID 「operator」を削除する手順について説明します。ユーザ ID 「operator」を削除するには、「(5) ユーザ ID の作成とログインパスワードの設定」で作成したユーザ ID で装置にログインします。

```
You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this system.
```

```
In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese.
```

```
Just input "0" in case that your terminal does not support Japanese.
```

```
Do you want to start the setup through dialog?
```

```
0. command setup
```

```
1. dialog setup for "cli"
```

```
select(0/1): 0 [Enter]
```

```
login: newuser
```

...新しく作成したユーザ ID を入力します。

```
Password: *****
```

...ログインパスワードを入力します。

```
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.
```

```
*** Welcome to the System ***
```

```
> enable
```

...装置管理者になります。

```
Password: *****
```

...装置管理者のパスワードを入力します。

```
# rmuser operator
```

...初期導入時に設定されているユーザ ID 「operator」を削除します。

```
Delete user 'operator'? (y/n): y
```

...「y」を入力します。

```
Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n): y
```

...ユーザ ID の設定を予備 MC に反映させます。

```
# quit
```

...一般ユーザモードに戻ります。

```
> logout
```

...ログアウトします。

NOTE 上記は、メモリカードを2枚取り付けている場合の例です。メモリカードを1枚しか取り付けていない場合は、上記の「Synchronize accounts to Secondary MC? (y/n):」のメッセージは表示されません。

以上で時刻の設定、装置管理者のパスワードの設定、ユーザ ID の追加と削除は終了です。

3.4.4 構成定義情報の設定

ここでは、「3.2 構成例」のネットワーク構成をもとに、コマンドの入力で構成定義情報を設定する手順について説明します。

(1) 構成定義編集モードに入る

以下の手順で構成定義編集モードに入ります。

```

You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this system.
In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese.
Just input "0" in case that your terminal does not support Japanese.
Do you want to start the setup through dialog?
0. command setup
1. dialog setup for "cli"
select(0/1): 0 [Enter]

login: newuser                                ...ユーザ ID を入力します。
Password: *****                             ...ログインパスワードを入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

*** Welcome to the System ***

> enable                                       ...装置管理者になります。
Password: *****                             ...装置管理者のパスワードを入力します。
# configure                                   ...構成定義編集モードに入ります。

(config)#

```

NOTE 構成定義編集モードに入ると、自動的に構成定義情報ファイルを開きます。なお、上記はメモリ上の運用構成定義情報ファイルを開いた例です。configure コマンドの後にファイル名を入力すると、指定した予備構成定義情報ファイルを開くことができます。予備構成定義情報ファイルについては、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド」を参照してください。

3. 構成定義情報の設定

(2) 構成定義情報の設定

ここでは、コマンドの入力で構成定義情報の設定を行ないます。設定する項目は以下の通りです。

- ・ 装置名称の設定
- ・ SNMP マネージャ名称の設定
- ・ ライン名および IP アドレスの設定
- ・ RIP の設定

ネットワークインタフェース機構
NE1G-48T をお使いになる場合は

➡ 上記の「ライン名および IP アドレスの設定」の前に、インタフェースモードの設定を行ないます。インタフェースモードの設定を行なうには「6.2 ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T をお使いになる場合は」を参照してください。

```

(config)# system name AX1                ...装置名称を設定します。

!AX1(config)# snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2 ...SNMP マネージャ名称を設定します。

!AX1(config)# line ethernet0/0 ethernet 0/0 ...イーサネットポートのライン名および IP アドレスを設定します。

[line ethernet0/0]
!AX1(config)# ip 192.168.1.1/24

[line ethernet0/0]
!AX1(config)# exit

!AX1(config)# line ethernet1/0 10gigabit_ethernet 1/0

[line ethernet1/0]
!AX1(config)# ip 192.168.2.1/24

[line ethernet1/0]
!AX1(config)# exit

!AX1(config)# rip yes                    ...RIP を設定します。

[rip]
!!AX1(config)# interface 192.168.1.1

[rip interface 192.168.1.1]
!!AX1(config)# exit

[rip]
!!AX1(config)# interface 192.168.2.1

[rip interface 192.168.2.1]
!!AX1(config)# exit

[rip]
!!AX1(config)# exit

!!AX1(config)# apply                    ...RIP の設定を運用に反映させます。

!AX1(config)#

```

NOTE 構成定義情報が変更されると、プロンプトの先頭に「!」が表示されます。この場合、構成定義情報を保存すると「!」が消えます。
また、運用に即座に反映されない情報を設定すると、プロンプトの先頭に「!!」が表示されます。この場合、apply コマンドを入力すると設定した内容が運用に反映され、プロンプトが「!」に変わります。

NOTE 装置名称を設定すると、プロンプトの先頭に装置名称が表示されます。

3. 構成定義情報の設定

(3) 設定した内容を表示する

設定した構成定義情報を表示して、内容の確認を行いません。(表示が1画面以上になる場合、最初の画面が表示されます。[Enter]キーを入力すると、次の行が表示されます。また、[space]キーを入力すると、次の画面が表示されます。)

```
!AX1(config)# show                                ...設定した内容を表示します。
#startup configuration file
!
system name "AX1"
!
line ethernet0/0 ethernet 0/0
 ip 192.168.1.1/24
!
line ethernet1/0 10gigabit_ethernet 1/0
 ip 192.168.2.1/24
!
rip yes
 interface 192.168.1.1
 interface 192.168.2.1
!
snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2
!

!AX1(config)#
```

構成定義情報の表示

(4) 構成定義情報を保存する

設定した構成定義情報を構成定義情報ファイルに保存します。

```
!AX1(config)# save                                ...構成定義情報を保存します。

AX1(config)#
```

NOTE ファイル名を省略した場合は、現在開いているファイルにセーブします。したがって、この例ではメモリ上の運用構成定義情報ファイルにセーブします。save コマンドの後にファイル名を入力することで、指定した予備構成定義情報ファイルにセーブすることもできます。予備構成定義情報ファイルについては、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド」を参照してください。

NOTE 構成定義情報を保存すると、プロンプトの「!」が消えます。

(5) ログアウトする

以下の手順でログアウトします。

| | |
|--------------------------|---------------------|
| AX1(config)# <i>exit</i> | ...構成定義編集モードを終了します。 |
| AX1# <i>quit</i> | ...一般ユーザモードに戻ります。 |
| AX1> <i>logout</i> | ...ログアウトします。 |

以上で、コマンドの入力による構成定義情報の設定を行なう場合の操作を終了します。

構成定義情報の編集を行なう場合は ➡ 「6.3 構成定義情報の編集」を参照してください。

構成定義情報の編集が不要な場合は ➡ 「4 章 運用状態の確認」へ進みます。

運用状態の確認

4

この章では、装置の状態や、経路情報の確認方法について説明します。必要に応じて参照してください。

- 4.1 運用状態の確認
- 4.2 経路情報の確認

4.1 運用状態の確認

ここでは、装置の運用状態や、NIFの運用状態、インタフェースの運用状態の確認方法について説明します。

ここで紹介するコマンドは、一般ユーザモードで使用することができます。

なお、コマンドを実行する場合、コマンドの入力を簡単に行なう機能を使用することができます。コマンドの入力を簡単に行なう機能については「6.1 便利な機能」を参照してください。

(1) 装置全体の運用状態の確認

装置全体の運用状態を確認することができます。

```

login: newuser ...ユーザ ID を入力してログインします。
Password: ***** ...ログインパスワードを入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

*** Welcome to the System ***
AX1> show system ...装置全体の運用状態を表示します。
2004/12/01 15:44:18
System: AX7808R-AC, AX-P6544-11 Ver. 9.1.D [OS-R]
Node : Name=AX1
      Contact=
      Locate=
      Node Info : Simplex Mode
      Elapsed Time : 00:41:13
      PRU-Resource : router-b1
      IP Routing Entry :
          Unicast : current number=4 , max number=393216
          Multicast : current number=0 , max number=8192
          ARP : current number=0 , max number=131072
      IPv6 Routing Entry :
          Unicast : current number=8 , max number=65536
          Multicast : current number=0 , max number=8192
          NDP : current number=0 , max number=32768
      FAN : Active no=FAN0(1), FAN0(2), FAN0(3), FAN1(4), FAN1(5), FAN1(6) , Speed
=Normal
      Power Redundant : 2:2
      POW0 : Active
      POW1 : Active
      POW2 : Active
      POW3 : Active
      BCU0 : Active
      RM-CPU : Active AX-F6544-R5M8MS [BCU-RM8MS] 0008
      Boot : 2004/12/02 15:27:07 , Power ON , 0 times restart
      Lamp : ACTIVE LED=green , READY LED=green ,
            EMA SUPPRESS LED=yellow , ALARM LED=light off ,
            ERROR LED=light off
      SYSTEM OPERATION PANEL : No error
      Board : CPU=Intel Pentium 3 850MHz , Memory=262,144kB(256MB)
      Temperature : Normal(29degree)
      RM Ether : Unused

```

} 運用状態の表示

```
- , 00:30:13:ae:00:25
CP-CPU : Active
  Boot : 2004/12/01 15:52:05 , Command Reboot , 0 times restart
  Board: CPU=RM5261 250MHz , Memory=262,144kB(256MB)
MC0 : Primary Slot , MC-Enabled
  AX-F6244-66 [MC256] , AX7800R Format , 00070000
  39,963kB used (User Area: 38,529kB , Dump Area: 1,434kB)
  191,417kB free (User Area: 167,383kB , Dump Area: 24,034kB)
  231,380kB total (User Area: 205,912kB , Dump Area: 25,468kB)
MC1 : Secondary Slot , MC-Enabled
  AX-F6244-66 [MC256] , AX7800R Format , 00070000
  39,963kB used (User Area: 38,529kB , Dump Area: 1,434kB)
  191,417kB free (User Area: 167,383kB , Dump Area: 24,034kB)
  231,380kB total (User Area: 205,912kB , Dump Area: 25,468kB)
BCU1 : Disconnect
PRU0 : Active AX-F6544-R2B2 [PRU-B2]
  Lamp : LED=green
  memory : size = 131,072kB(128MB)
  FDB : current number=0 , max number=0
PRU1 : Disconnect
PRU2 : Disconnect
PRU3 : Disconnect
AX1>
```

運用状態の表示

(2) NIF の運用状態の確認

ネットワークインタフェース機構の運用状態や、回線のおおまかな状態を見ることができます。

```
AX1> show nif 0 ...NIF0 の運用状態を表示します。
2004/12/01 15:46:10
NIF0: active 12-port 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T retry:0
      Average:0Mbps/24Gbps Peak:0Mbps at 00:00:00
Line0: active down - 00:30:87:98:02:e0
      Bandwidth:10000kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line1: unused - 00:30:87:98:02:e1
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line2: unused - 00:30:87:98:02:e2
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line3: unused - 00:30:87:98:02:e3
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line4: unused - 00:30:87:98:02:e4
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line5: unused - 00:30:87:98:02:e5
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line6: unused - 00:30:87:98:02:e6
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line7: unused - 00:30:87:98:02:e7
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line8: unused - 00:30:87:98:02:e8
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line9: unused - 00:30:87:98:02:e9
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line10: unused - 00:30:87:98:02:ea
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
Line11: unused - 00:30:87:98:02:eb
      Bandwidth:0kbps Average out:0Mbps Average in:0Mbps
AX1>
```

(3) インタフェースの運用状態の確認

インタフェースごとの詳細な状態を見ることができます。

```
AX1> show ip interface ...インタフェースごとの運用状態を表示します。
ethernet0/0: flags=80e2<DOWN,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
  mtu 1500
  inet 192.168.1.1/24 broadcast 192.168.1.255
  NIF0/Line0: DOWN media - 00:30:87:98:02:e0
  Time-since-last-status-change: 00:09:08
  Last down at: -----
ethernet1/0: flags=80e2<DOWN,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
  mtu 1500
  inet 192.168.2.1/24 broadcast 192.168.2.255
  NIF1/Line0: DOWN media 10GBASE-LR 00:30:87:98:c4:23
  Time-since-last-status-change: 00:07:35
  Last down at: -----
AX1>
```

4.2 経路情報の確認

ここでは、経路情報の確認方法について説明します。

ここで紹介するコマンドは一般ユーザモードで使うことができます。

なお、コマンドを実行する場合、コマンドの入力を簡単に行なう機能を使用することができます。コマンドの入力を簡単に行なう機能については「6.1 便利な機能」を参照してください。

(1) ルーティングテーブルの表示

全ての経路情報を一覧表示することができます。

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|--------|----------|---------|
| AX1> show ip route | ...経路情報を表示します。 | | | | |
| Total: 106 routes | | | | | |
| Destination | Next Hop | Interface | Metric | Protocol | Age |
| 0.0.0.0/0 | 172.16.178.114 | Office1 | 0/0 | Static | 365d |
| 127/8 | ---- | localhost | 0/0 | Static | 365d |
| 127.0.0.1/32 | 127.0.0.1 | localhost | 0/0 | Direct | 365d |
| | | | | : | |
| 172.16.178/25 | 172.16.178.21 | Office1 | 0/0 | Direct | 365d |
| 172.16.178.21/32 | 172.16.178.21 | Office1 | 0/0 | Direct | 365d |
| 192.168.20/24 | 172.16.101.115 | Office2 | 3/0 | RIP | 5s |
| 192.168.30/24 | 172.16.101.115 | Office2 | 0/0 | Static | 90d 20h |
| | 172.16.171.116 | Office3 | - | - | - |
| AX1> | | | | | |

NOTE 上記は、ルーティングプロトコルに RIP および static を使用している場合の例です。

(2) RIP のゲートウェイ (RIP パケット送信元) 情報の表示

RIP パケットの送信元を確認することができます。

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------|
| AX1> show ip rip gateway | ...RIP のゲートウェイ情報を表示します。 | |
| Gateway Address | Age | Flags |
| 192.168.50.185 | 1s | <Accept> |
| 192.168.60.30 | 14s | < > |
| 192.168.70.30 | 9s | <Accept> |
| AX1> | | |

NOTE 上記は、ルーティングプロトコルに RIP を使用している場合の例です。

(3) OSPF の動作しているインタフェース表示

OSPF 動作する全てのインタフェースのおおまかな情報を確認することができます。

```

AX1> show ip ospf interface                ...OSPF 動作しているインタフェースの情報を表示します。
Domain: 1
Area 0.0.0.0
Address      State  Priority Cost  Neighbor DR          Backup DR
172.16.10.10 DR    1      1    1    172.17.1.1  172.16.1.1
Area 0.0.0.1
Address      State  Priority Cost  Neighbor DR          Backup DR
172.18.10.11 DR    1      1    1    172.18.1.1  172.16.1.1
AX1>

```

NOTE 上記はルーティングプロトコルに OSPF を使用している場合の例です。

(4) OSPF の隣接ルータ表示

OSPF 動作する隣接装置の情報を確認することができます。

```

AX1> show ip ospf neighbor                ...OSPF 動作している隣接装置の情報を表示します。
Domain: 1
Area 0.0.0.0
Interface Address: 172.16.10.10, Interface State: BackupDR
Address      State  RouterID  Priority DR          Backup DR
172.16.10.11 Full   172.17.1.1  1    172.16.10.11  172.16.10.10

Area 0.0.0.1
Interface Address: 172.18.10.11, Interface State: BackupDR
Address      State  RouterID  Priority DR          Backup DR
172.18.10.10 Full   172.18.1.1  1    172.18.10.10  172.18.10.11

Virtual Neighbor
Transit Area  Router ID    Interface      VirtualNeighbor Cost State
0.0.0.1      192.168.10.1 172.18.10.11  192.168.10.11  5  FULL
AX1>

```

NOTE 上記はルーティングプロトコルに OSPF を使用している場合の例です。

トラブルシューティング

5

この章では、本ガイドの操作を行なう上で発生するトラブルの対処方法や、本ガイド以外の操作で発生するトラブルの対処を行なう場合に参照するマニュアルについても記載しています。

5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシューティング

5.2 さらに詳しいトラブルシューティング

5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシュート

本ガイドの操作を行なう上で、装置が正常に動作しない、または通信ができないといったトラブルが発生した場合の対処方法を説明します。

LED が赤点灯した場合や液晶ディスプレイに表示が出た場合のトラブルの内容と対処方法
装置正面パネルの BCU0 LED または BCU1 LED が赤点灯した場合や、基本制御機構の液晶ディスプレイに障害情報が表示された場合のトラブルと対処方法については、下表を参照してください。

表 5-1 LED が赤点灯した場合や液晶ディスプレイに表示が出た場合のトラブルと対処方法

| LED の状態 | | 液晶ディスプレイの表示 | トラブルの内容 | 対処方法 |
|---------|---------|---|--|---|
| BCU LED | PRU LED | | | |
| 黄点灯 | 消灯 | [B00T]FAULT MC not found | ソフトウェアのローディングができません。 | メモリカードは正しく取り付けられていますか？装置の電源を切り、メモリカードを正しく取り付けてから電源を入れてください。 |
| 緑点灯 | 緑点灯 | [E8]POW Msg=00000001 | 電源の異常が検出されています。 | 本装置の電源スイッチまたはブレーカはすべて ON になっていますか？ 電源スイッチまたはブレーカをすべて ON にして、そのままお使いください。(電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。) |
| 緑点灯 | 消灯 | [E8]PRU Msg=01a00715 | 電源容量が不足しているため、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が起動できません。 | 本装置の電源スイッチまたはブレーカはすべて ON になっていますか？ 一度本装置の電源を切断し、再度電源の投入を行なってください。 なお、電源の投入手順については、「2.1 機器を設置する」を参照してください。 |
| 赤点灯 | 消灯 | [MD]FAULT 2200 aa00bb000000 (注 1) | 電源容量が不足しているため、装置が動作できない状態です。 | |

(注 1) 「aa」「bb」の値は、電源機構の実装状態や給電状態によって異なります。

NOTE 装置本体、その他の機構の LED の位置については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書 1 章 機器の概要」を参照してください。

装置本体や装置に接続した端末がうまく動作しない場合の対処方法

装置本体や、装置に接続した端末がうまく動作しない場合の対処方法については、下表を参照してください。

表 5-2 装置本体や装置に接続された端末がうまく動作しない場合の対処方法

| トラブルの内容 | | 対処方法 |
|--|------------------------------|--|
| 装置が起動しない | | <p>電源ケーブルは正しく取り付けられていますか？「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書 4.5 電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照して電源ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。</p> <p>本装置の電源スイッチまたはブレーカは ON になっていますか？本装置の電源スイッチまたはブレーカをすべて ON にしてください。</p> <p>電源設備のブレーカは ON になっていますか？電源設備のブレーカを ON にしてください。</p> |
| 基本制御機構を 2 重化している場合に、BCU1 の基本制御機構が運用系 BCU として起動してしまふ | | <p>電源の投入手順は正しく行なわれていますか？一度本装置の電源を切断し、再度電源の投入を行なってください。なお、電源の投入手順については、「2.1 章 機器の設置」を参照してください。</p> |
| 装置を起動すると、セットアップ端末のウィンドウに、「CP が正常に起動されなかったため、セットアップを終了しました」のメッセージが表示される | | <p>装置に障害が発生しています。装置の障害については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド」、および「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアルメッセージ・ログレファレンス」を参照してください。</p> |
| ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T が取り付けられている場合に、セットアップ端末のウィンドウに「The interface_mode parameter specified in the system configuration cannot be used for the mounted NIF.Change the interface_mode parameter defined in the system configuration.」のメッセージが表示される | | <p>インタフェースモードの設定は行なわれていますか？NE1G-48T をお使いいただくには、インタフェースモードの設定を行なってください。なお、インタフェースモードの設定については「6.2 ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T をお使いになる場合は」を参照してください。</p> |
| コンソールが使用できない | セットアップ端末のウィンドウに何も表示されない | <p>ケーブルは正しく接続されていますか？セットアップ端末との接続には RS-232C クロスケーブルを使用してください。</p> <p>通信ソフトのパラメータの設定は正しいですか？通信ソフトのパラメータについては、「1.3 必要なものをそろえる」を参照してください。</p> |
| | セットアップ端末のウィンドウに日本語が正常に表示されない | <p>日本語出力をサポートする端末および通信ソフトを使用していますか？セットアップ端末には日本語出力をサポートする端末および通信ソフトを使用してください。</p> <p>通信ソフトの設定は正しく行なわれていますか？通信ソフトのマニュアルを参照して、日本語が表示できるように設定してください。</p> |
| 他の機器との通信ができない | リンクが確立していない | <p>インタフェースケーブルは正しく接続されていますか？使用するケーブルについては、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書 3 章 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。</p> |
| | | <p>トランシーバの光コネクタは汚れていませんか？光ファイバケーブルのコネクタは汚れていませんか？トランシーバおよび光ファイバケーブルを使用している場合は光コネクタの清掃を行ってください。なお、光コネクタの清掃については、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書付録 A 光コネクタの清掃」を参照してください。</p> |

5. トラブルシュート

| トラブルの内容 | 対処方法 |
|------------|---|
| リンクが確立している | <p>構成定義情報は正しく設定されていますか？「3.3.2 (11)構成定義情報の保存」または「3.4.4 (3) 設定した内容を表示する」で表示された内容を確認してください。</p> <p>コマンドの入力で構成定義を編集する場合は、「6.3 構成定義情報の編集」で構成定義情報を編集してください。</p> <p>ダイアログ形式でのセットアップ機能で構成定義情報を再設定する場合、「6.4 構成定義情報ファイルの削除」を参照してください。</p> <hr/> <p>接続している機器のライン情報、ルーティングプロトコルは正しく設定されていますか？接続している機器のマニュアルを参照して、正しいライン情報、ルーティングプロトコルを設定してください。</p> |

5.2 さらに詳しいトラブルシュート

「5.1 本ガイドの操作に関するトラブルシュート」で解決できなかったトラブルや、本ガイド以外の操作で発生するトラブルの対処方法については、表中のマニュアルを参照してください。

表 5-3 トラブルと参照するマニュアル

| 項目 | 参照するマニュアル |
|--------|--|
| 各種トラブル | AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド |
| 運用ログ詳細 | AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス |

この章では、「3章 基本的な構成定義情報の設定」で設定した構成定義情報の編集や構成定義情報ファイルの削除方法について説明します。また、セットアップ端末の操作を行なう上で知っておくと便利な機能について紹介します。

- 6.1 便利な機能
- 6.2 ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T をお使いになる場合は
- 6.3 構成定義情報の編集
- 6.4 構成定義情報ファイルの削除
- 6.5 本装置の操作の詳細について

6.1 便利な機能

ここでは、運用コマンドの入力や、構成定義情報をコマンドの入力で設定する場合に知っておくと便利な機能を紹介します。

(1) ヒストリ機能

[]キーを入力することにより、前に入力したコマンドを呼び出すことができます。長いコマンド文字列を再入力したい場合に便利です。

| | |
|--|--|
| !AX1(config)# line ethernet0/0 ethernet 0/0 | ...イーサネットポート 0/0 を「ethernet0/0」として定義します。 |
| [line ethernet0/0] | |
| !AX1(config)# [] | ...同様にイーサネットポート 0/1 を「ethernet0/1」として定義したい場合、ここで[]キーを入力します。 |
| !AX1(config)# line ethernet0/0 ethernet 0/0 | ...前に入力されたコマンドが呼び出されます。 |
| [line ethernet0/0] | ここで、[]または[]キーと[Delete]キーを使用し、コマンド文字列を編集することができます。 |
| !AX1(config)# line ethernet0/1 ethernet 0/1 | ...編集終了後、[Enter]キーでコマンド文字列を入力します。 |
| [line ethernet0/1] | |
| !AX1(config)# | |

NOTE Windows 付属のハイパーターミナルを使用している場合、ハイパーターミナルのバージョンによっては、[]キーや[]キーが使用できないことがあります。その場合、以下のキーが対応しています。

| | |
|--------------------|--------------------|
| []キー : [Ctrl+P]キー | []キー : [Ctrl+N]キー |
| []キー : [Ctrl+F]キー | []キー : [Ctrl+B]キー |

(2) コマンド短縮実行

コマンドやパラメータを短縮して入力することができます。長いコマンド文字列を入力したい場合に便利です。

「show ip interface」を短縮して入力したい場合、以下のようにします。

| | |
|--|-----------------------------------|
| AX1> sh ip in | ...「show ip interface」を短縮して入力します。 |
| ethernet0/0: flags=80e2<DOWN,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST> | |
| mtu 1500 | |
| inet 192.168.1.1/24 broadcast 192.168.1.255 | |
| NIF0/Line0: DOWN media - 00:30:87:98:02:e0 | |
| Time-since-last-status-change: 00:30:12 | |
| Last down at: ----- | |
| ethernet1/0: flags=80e2<DOWN,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST> | |
| mtu 1500 | |
| inet 192.168.2.1/24 broadcast 192.168.2.255 | |
| NIF1/Line0: DOWN media 10GBASE-LR 00:30:87:98:c4:23 | |
| Time-since-last-status-change: 00:28:39 | |
| Last down at: ----- | |
| AX1> | |

NOTE コマンドの短縮実行は、入力した文字列で始まるコマンドの候補が1つだけの場合にコマンドとして認識されます。上記の場合、「sh」で始まるコマンドの候補が show コマンドに限られているため、コマンドとして認識されます。

(3) 補完機能

[Tab]キー押下で、パラメータやファイル名の入力を簡単にすることができます。また、使用できるパラメータの一覧を見ることもできます。

パラメータやファイル名の入力を簡単にする

コマンドやパラメータの入力の途中で[Tab]キーを入力すると、入力した文字で始まるコマンドやパラメータの一覧が表示されます。

| | |
|------------------------|----------------------------|
| !AX1(config)# // [Tab] | ...「li」と入力し、[Tab]キーを押下します。 |
| line link-aggregation | ...「li」で始まるコマンドの一覧が表示されます。 |
| !AX1(config)# lin | ...左記の場合、「lin」までが補完されています。 |

使用できるパラメータの一覧を見る

コマンドやパラメータの後にスペースを空けて[Tab]キーを入力すると、入力したコマンドやパラメータの後に使用できるパラメータの一覧が表示されます。

| | |
|--|--|
| !AX1(config)# line ethernet0/0 [Tab] | ...「line ethernet0/0」の後にスペースを空けて[Tab]キーを押下します。 |
| <NIF No.>/<Line No.> disable_link_trap flow_control_send | } 「line ethernet0/0」の後に使用できるパラメータの一覧が表示されます。 |
| <cr> ethernet jumbo_frame | |
| bandwidth flow_control tpid_8100 | |
| description flow_control_off tpid_9100 | |
| disable flow_control_receive type | |
| !AX1(config)# line ethernet0/0 | |

(4) ヘルプ機能

コマンドライン上で[?]キーを入力することで、指定できるコマンド、またはパラメータを検索することができます。また、コマンドやパラメータの意味を知ることができます。

「show ip」の後に使用できるパラメータの一覧と意味を知りたい場合、以下のようにします。

```

AX1> show ip [?] ...「show ip」の後にスペースを空けて[?]キーを押下します。
arp          Display the information of ARP
cache        Display the conditions of policy route group information
dhcp         Display the information of DHCP server or client program
entry        Display a detail information of a particular route
interface    Display the information of interface
local        Display summarized policy routing information
ospf         Display the information of OSPF protocol
policy       Policy routing commands
rip          Display the information of RIP
route        Display routing information
route-filter Display the filter result of a route
static       Display the information of STATIC
  └──┬──┘           └──────────────────────────────────────────┘
  パラメーター一覧           パラメータの意味
AX1> show ip

```

6.2 ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T をお使いになる場合は

本装置には、2つのインタフェースモード（8k インタフェースモードと 16k インタフェースモード）があります。初期導入時、本装置は 16k インタフェースモードに設定されています。ネットワークインタフェース機構 NE1G-48T をお使いになる場合、インタフェースモードを 8k インタフェースモードに設定していただく必要があります。インタフェースモードの設定は、以下の手順で行ないます。

NOTE インタフェースモードについての詳細は「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義コマンドレファレンス Vol.1」を参照してください。

(1) 構成定義編集モードに入る

以下の手順で構成定義編集モードに入ります。（すでに構成定義編集モードに入っている場合は、「(2) 構成定義情報を編集する」へ進んでください。）

```
login: newuser                ...ユーザ ID を入力します。
password: *****            ...ログインパスワードを入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

*** Welcome to the System ***

AX1> enable                  ...装置管理者になります。
password: *****            ...装置管理者のパスワードを入力します。
AX1# configure              ...構成定義編集モードに入ります。

AX1(config)#
```

NOTE 構成定義編集モードに入ると、自動的に構成定義情報ファイルを開きます。上記はメモリ上の運用構成定義情報ファイルを開いた例です。configure コマンドの後にファイル名を入力すると、指定した予備構成定義情報ファイルを開くことができます。予備構成定義情報ファイルについては、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド」を参照してください。

NOTE 装置名称が設定されている場合、プロンプトの先頭に装置名称が表示されます。

(2) 構成定義情報を設定する

インタフェースモードを 8k インタフェースモードに設定します。

```
AX1(config)# system interface_mode 8k           ...インタフェースモードを設定します。
!AX1(config)#
```

NOTE 構成定義情報が変更されると、プロンプトの先頭に「!」が表示されます。この場合、構成定義情報を保存すると「!」が消えます。

(3) 設定した内容を確認する

構成定義情報を表示させ、設定したインタフェースモードの確認を行いません。

```
!AX1(config)# show system                       ...システム情報を表示させます。
system name "AX1"
system interface_mode 8k } システム情報の表示
!
!AX1(config)#
```

(4) 設定した内容を保存する

設定した構成定義情報を保存します。

```
!AX1(config)# save                               ...構成定義情報を保存します。
AX1(config)#
```

NOTE 構成定義情報を保存するとプロンプトの「!」が消えます。

(5) 構成定義編集モードを終了する

構成定義編集モードを終了します。

```
AX1(config)# exit                               ...構成定義編集モードを終了します。
AX1#
```

6.3 構成定義情報の編集

ここでは、「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定」または「3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定」で設定した構成定義情報に、設定の追加または変更を行なう場合の操作方法について説明します。

なお、ここではイーサネットポート 1/0 のライン名称を「ethernet1/0」から「LAN1」に、IP アドレスを 192.168.2.1 から 192.168.2.3 に変更する場合の例について説明します。

(1) 構成定義編集モードに入る

以下の手順で構成定義編集モードに入ります。(すでに構成定義編集モードに入っている場合は、「(2) 設定されている内容を確認する」へ進んでください。)

| | |
|---|-----------------------|
| login: newuser | ...ユーザ ID を入力します。 |
| password: ***** | ...ログインパスワードを入力します。 |
| Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved. | |
| *** Welcome to the System *** | |
| AX1> enable | ...装置管理者モードに入ります。 |
| password: ***** | ...装置管理者のパスワードを入力します。 |
| AX1# configure | ...構成定義編集モードに入ります。 |
| AX1(config)# | |

NOTE 構成定義編集モードに入ると、自動的に構成定義情報ファイルを開きます。上記はメモリ上の運用構成定義情報ファイルを開いた例です。configure コマンドの後にファイル名を入力すると、指定した予備構成定義情報ファイルを開くことができます。予備構成定義情報ファイルについては、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド」を参照してください。

NOTE 装置名称が設定されている場合、プロンプトの先頭に装置名称が表示されます。

(2) 設定されている内容を確認する

現在設定されている構成定義情報を表示して、以下の項目を確認します。

- ・イーサネットポート 1/0 のライン名、および IP アドレスの設定
- ・イーサネットポート 1/0 の RIP の設定

```

AX1(config)# show                                     ...設定されている内容を表示します。
#startup configuration file
!
system name "AX1"                                     ライン名称
!
line ethernet0/0 ethernet 0/0                         インタフェースの種類
ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0                   スロット番号/ライン番号
!
line ethernet0/1 ethernet 0/1
disable
!
line ethernet0/2 ethernet 0/2
disable
!
line ethernet0/3 ethernet 0/3
disable
!
line ethernet0/4 ethernet 0/4
disable
!
line ethernet0/5 ethernet 0/5
disable
!
line ethernet0/6 ethernet 0/6
disable
!
line ethernet0/7 ethernet 0/7
disable
!
line ethernet0/8 ethernet 0/8
disable
!
line ethernet0/9 ethernet 0/9
disable
!
line ethernet0/10 ethernet 0/10
disable
!
line ethernet0/11 ethernet 0/11
disable
!
line ethernet1/0 10gigabit_ethernet 1/0
ip 192.168.2.1 mask 255.255.255.0
!
rip yes
interface 192.168.1.1
interface 192.168.2.1
!
snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2
!
AX1(config)#

```

構成定義情報の表示

NOTE ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定している場合と、コマンドの入力で構成定義情報を設定している場合では、表示結果が異なります。なお、上記はダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定した場合の例です。

(3) 構成定義情報を編集する

IP アドレスとライン名を変更する場合、関連するパラメータを一度削除してから再設定します。削除はルーティングプロトコル、ライン名の順で行ない、再設定はライン名、IP アドレス、ルーティングプロトコルの順で行ないます。

NOTE コマンドの入力で構成定義情報の設定を行なう場合、コマンドの入力を簡単に行なう機能を使用することができます。コマンドの入力を簡単に行なう機能については、「6.1 便利な機能」を参照してください。

```

AX1(config)# rip ...「ethernet1/0」の RIP の設定を削除します。

[rip]
!!AX1(config)# delete interface 192.168.2.1
Are you sure? (y/n): y

[rip]
!!AX1(config)# exit

!!AX1(config)# apply ...削除した RIP の設定を運用に反映させます。

!AX1(config)# delete line ethernet1/0 ...定義された「ethernet1/0」を削除します。
Are you sure? (y/n): y

!AX1(config)# line LAN1 10gigabit_ethernet 1/0 ...イーサネットポート 1/0 を「LAN1」として定義します。

[line LAN1]
!AX1(config)# ip 192.168.2.3/24 ...「LAN1」の IP アドレスを設定します。

[line LAN1]
!AX1(config)# exit

!AX1(config)# rip ...「LAN1」に RIP を設定します。

[rip]
!!AX1(config)# interface 192.168.2.3

[rip interface 192.168.2.3]
!!AX1(config)# exit

!!AX1(config)# apply ...RIP の設定を運用に反映させます。

!AX1(config)#

```

NOTE 構成定義情報が変更されると、プロンプトの先頭に「!」が表示されます。この場合、構成定義情報を保存すると「!」が消えます。また、運用に即座に反映されない情報を設定すると、プロンプトの先頭に「!!」が表示されます。この場合、apply コマンドを入力すると設定した内容が運用に反映され、プロンプトが「!」に変わります。

(4) 編集した内容を確認する

編集した構成定義情報を表示して、以下の項目を確認します。

- ・イーサネットポート 1/0 のライン名、および IP アドレスの設定
- ・イーサネットポート 1/0 の RIP の設定

```

!AX1(config)# show ...設定した内容を表示します。
#Last modified by newuser at Dec 1 16:30:24 2004 with version 9.1.D
!
system name "AX1"
!
line ethernet0/0 ethernet 0/0
 ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
!
line ethernet0/1 ethernet 0/1
 disable
!
line ethernet0/2 ethernet 0/2
 disable
!
line ethernet0/3 ethernet 0/3
 disable
!
line ethernet0/4 ethernet 0/4
 disable
!
line ethernet0/5 ethernet 0/5
 disable
!
line ethernet0/6 ethernet 0/6
 disable
!
line ethernet0/7 ethernet 0/7
 disable
!
line ethernet0/8 ethernet 0/8
 disable
!
line ethernet0/9 ethernet 0/9
 disable
!
line ethernet0/10 ethernet 0/10
 disable
!
line ethernet0/11 ethernet 0/11
 disable
!
line LAN1 10gigabit_ethernet 1/0
 ip 192.168.2.3/24
!
rip yes
 interface 192.168.1.1
 interface 192.168.2.3
!
snmp "NETWORK-A" 192.168.1.2
!
!AX1(config)#

```

ライン名称
 インタフェースの種類
 スロット番号/ライン番号

構成定義情報の表示

(5) 設定した内容を保存する

```
!AX1(config)# save
```

...設定した内容を保存します。

```
AX1(config)#
```

NOTE ファイル名を省略した場合は、現在開いているファイルにセーブします。したがって、この例ではメモリ上の運用構成定義情報ファイルにセーブします。save コマンドの後にファイル名を入力することで、指定した予備構成定義情報にセーブすることもできます。予備構成定義情報ファイルについては、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド」を参照してください。

(6) 構成定義編集モードを終了する

構成定義編集モードを終了します。

```
AX1(config)# exit
```

...構成定義編集モードを終了します。

```
AX1#
```

6.4 構成定義情報ファイルの削除

ここでは、構成定義情報ファイルを削除する手順について説明します。構成定義情報ファイルを削除するには、以下の手順で行ないます。

```

login: newuser                ...ユーザ ID を入力します。
password: *****            ...ログインパスワードを入力します。
Copyright (c) 2005 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

*** Welcome to the System ***
AX1> enable                  ...装置管理者モードに入ります。
password: *****            ...装置管理者のパスワードを入力します。
AX1# erase startup-config    ...構成定義情報ファイルを削除します。
Do you wish erase current configuration file? (y/n): y    ...「y」を入力します。
# exit                        ...ログアウトします。
You can use the form of dialog to configure the basic set up information on this system.
In order to do this, you need a terminal dealing with Japanese.
Just input "0" in case that your terminal does not support Japanese.
Do you want to start the setup through dialog?
0. command setup
1. dialog setup for "cli"
select(0/1):                    ...初期状態で起動した場合のメッセージが表示されます。

```

構成定義情報を設定し直す場合は「3.3 ダイアログ形式でのセットアップ機能による構成定義情報の設定」または「3.4 コマンドの入力による構成定義情報の設定」を参照して構成定義情報を設定します。

NOTE 構成定義情報ファイルを削除すると、今までに設定した全ての構成定義情報が失われます。構成定義情報を保存しておきたい場合は、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」を参照して、構成定義情報ファイルのバックアップを行なってください。ただし、構成定義情報ファイルを削除しても、ユーザ ID とログインパスワードの設定、装置管理者のパスワードの設定は消去されません。

6.5 本装置の操作の詳細について

本ガイドでは基本的な操作のみについて説明しています。

本装置の操作の詳細については、表中のマニュアルを参照してください。

表 6-1 本装置の操作と運用について

| 項目 | 参照するマニュアル |
|-----------|---|
| 装置の起動と再起動 | AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド |
| 運用端末の操作 | |
| 装置の運用 | AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル MIB レファレンス |

表 6-2 構成定義情報の設定について

| 項目 | 参照するマニュアル |
|----------------------------|--|
| 構成定義情報の編集方法， 構成定義情報の設定例 | AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド |
| 構成定義コマンド， パラメータの詳細 | AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義コマンドレファレンス Vol.1 AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義コマンドレファレンス Vol.2 |